M 1:2.5

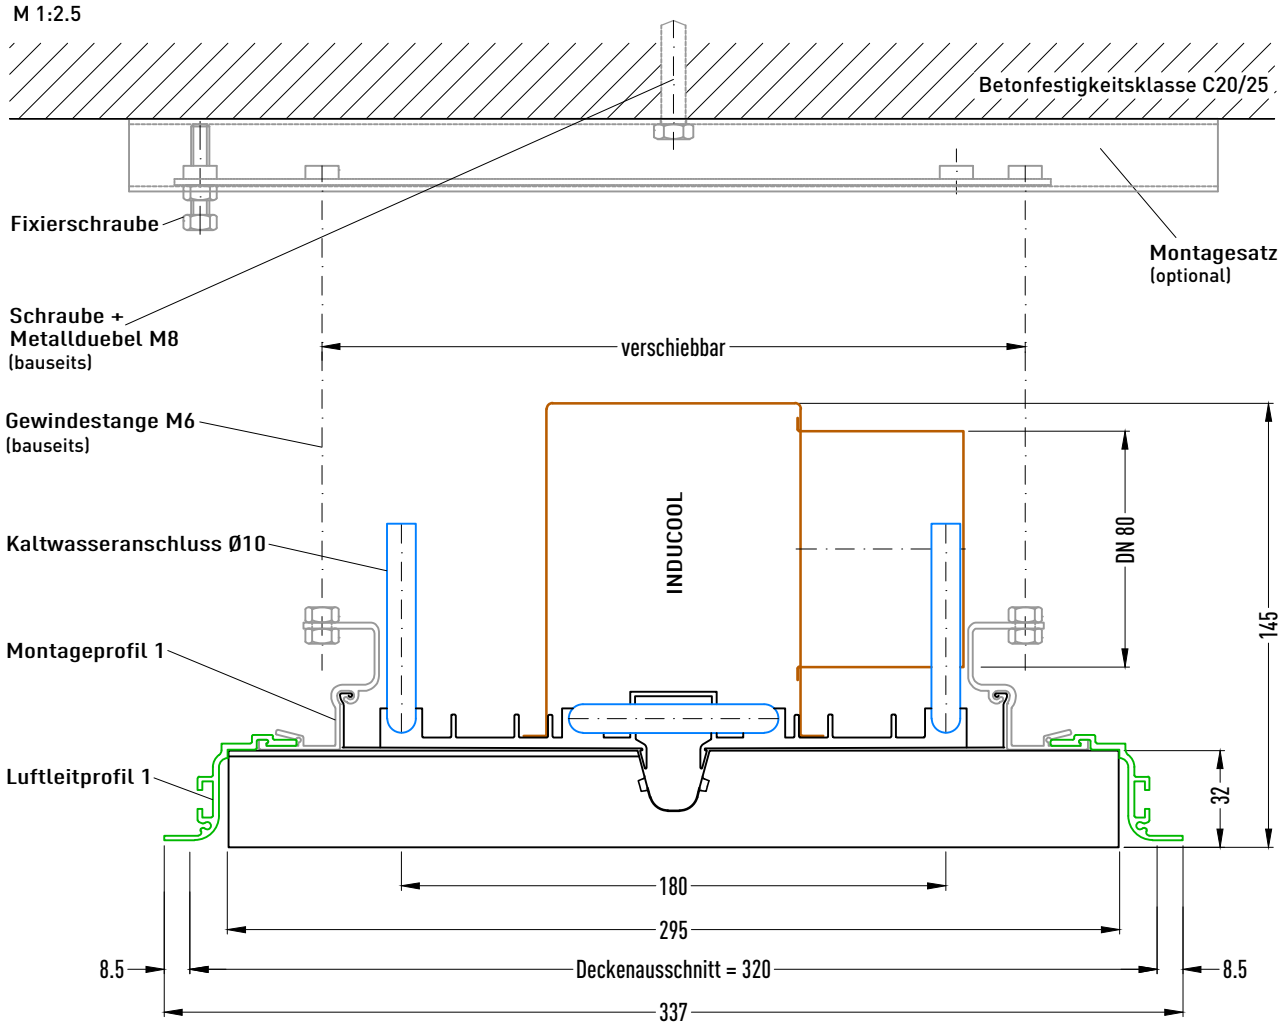

M 1:10

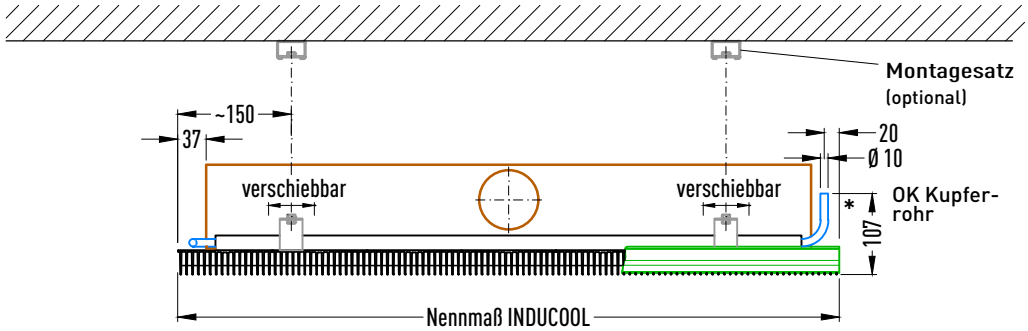

∗ Kaltwasseranschluss rechts (Standard)

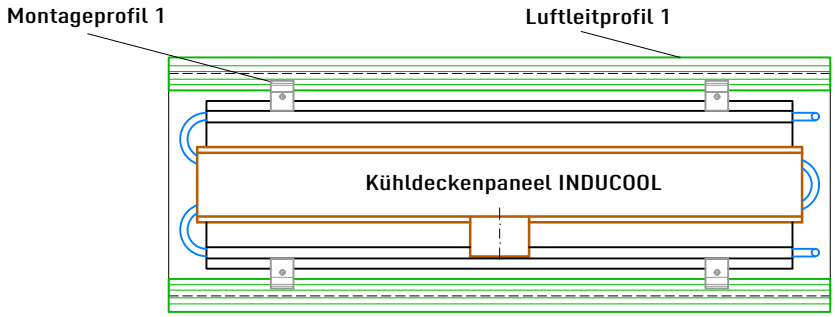

Montagehinweis:
Kühlpaneele sind Decken-Einbauteile. Sie ersetzen nicht die notwendige statische Decken-Tragekonstruktion. Dies trifft auch bei Verwendung unserer Luftleitprofile zu.

Kühldeckenpaneel INDUCOOL

Einzelelement - Montage mit Luftleitprofil Typ 1

Kiefer Klimatechnik GmbH
Heilbronner Strasse 380 - 388
70469 Stuttgart
Tel. (0711) 8109-0
www.kieferklima.de

Kiefer Klimatechnik

M 1:2.5

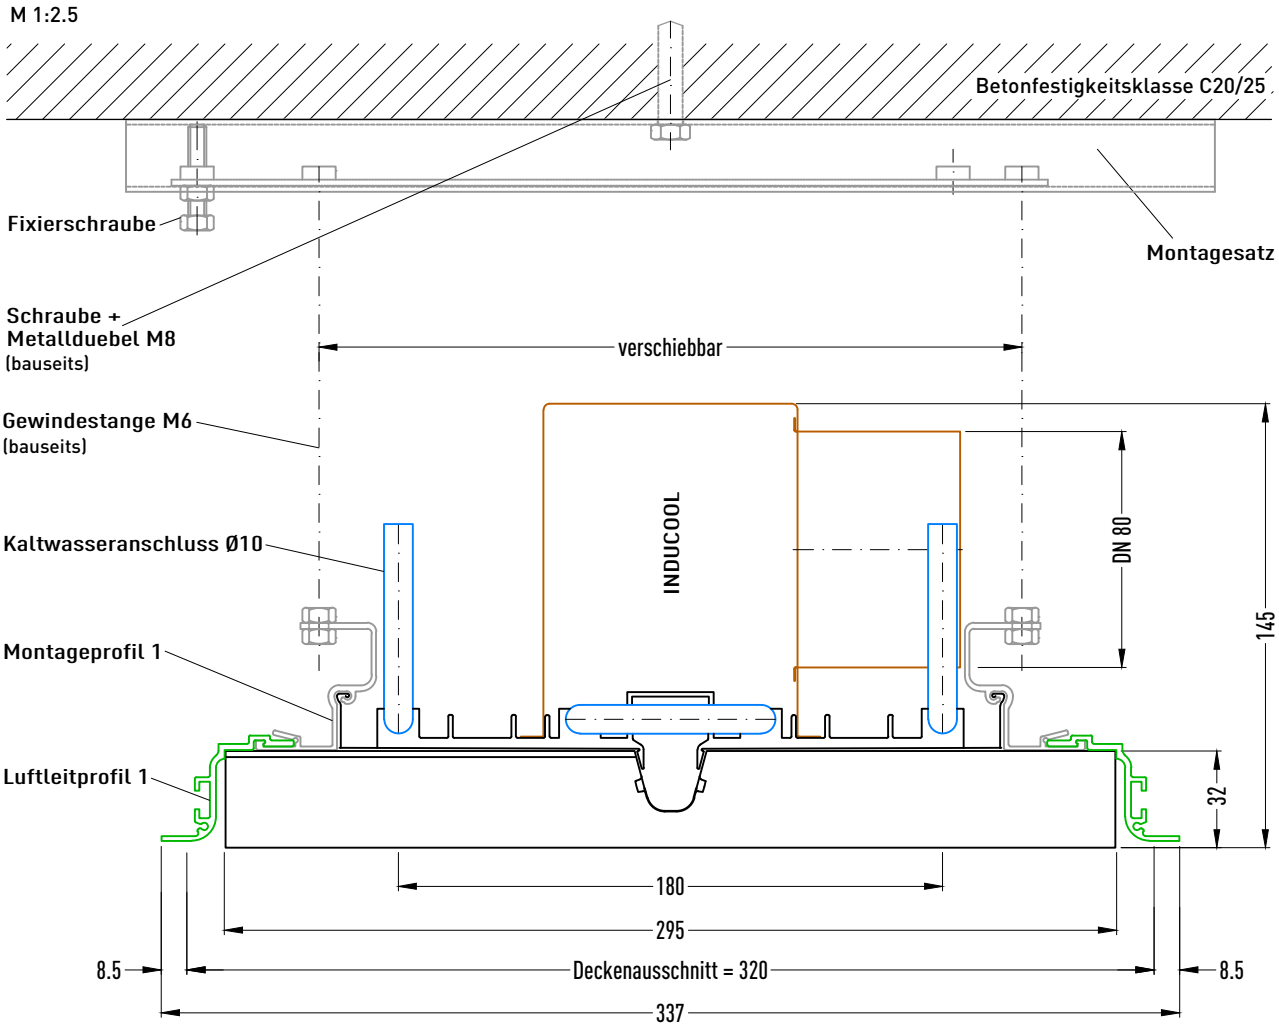

M 1:10

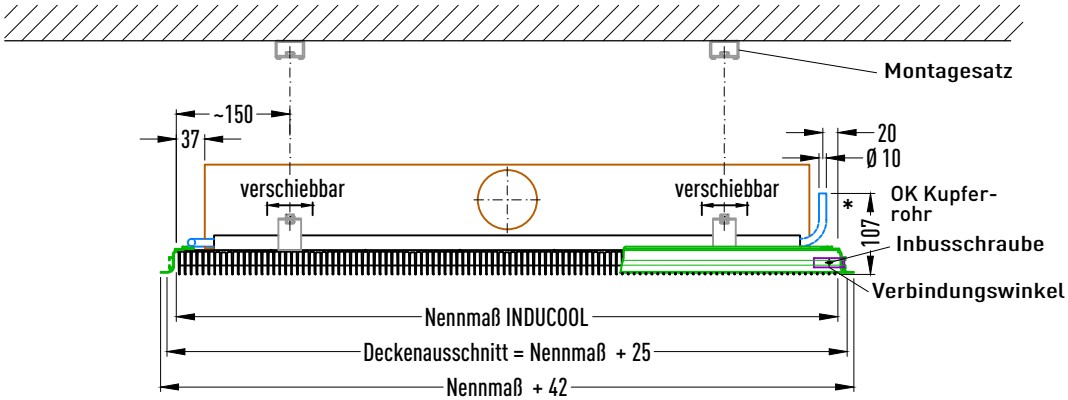

* Kaltwasseranschluss rechts (Standard)

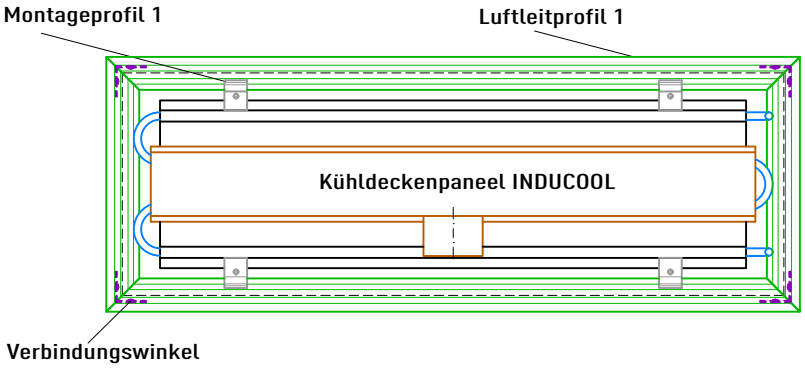

Montagehinweis:
Kühlpaneele sind Decken-Einbauteile. Sie ersetzen nicht die notwendige statische Decken-Tragekonstruktion. Dies trifft auch bei Verwendung unserer Luftleitprofile zu.

Kühldeckenpaneel INDUCOOL

Einzelelement - Montage mit Einbaurahmen Typ KL 1

Kiefer Klimatechnik GmbH
Heilbronner Strasse 380 - 388
70469 Stuttgart
Tel.(0711)8109-0
www.kieferklima.de|info@kieferklima.de

Kiefer Klimatechnik

CAD-Nr.: 32414809003.dwg - Technische Änderungen vorbehalten - geprüft: Wnuk / 23.07.20 gezeichnet: Summer / 22.07.20

M 1:2.5

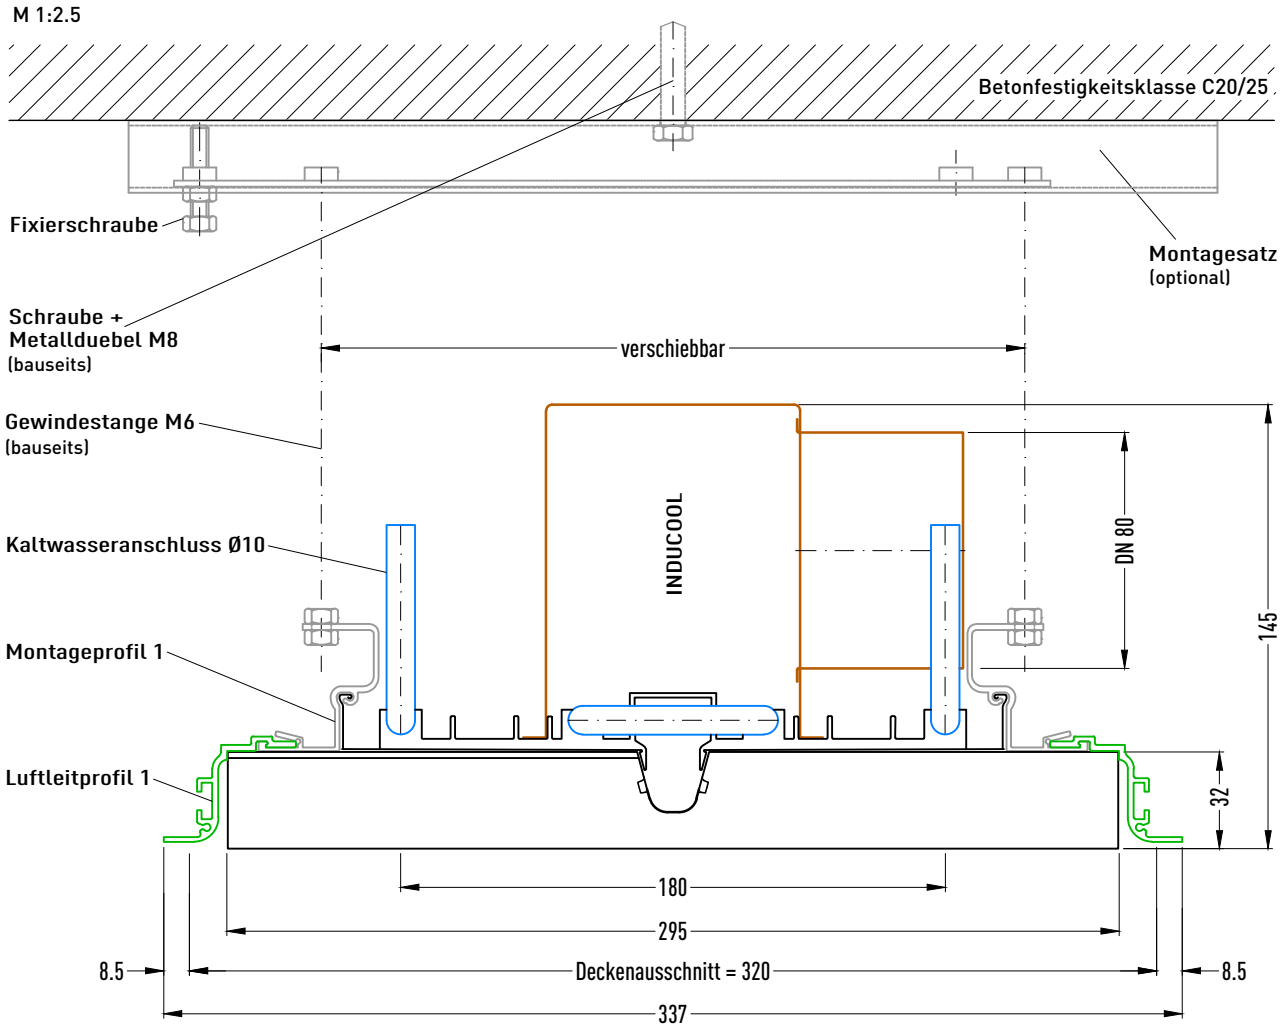

M 1:10

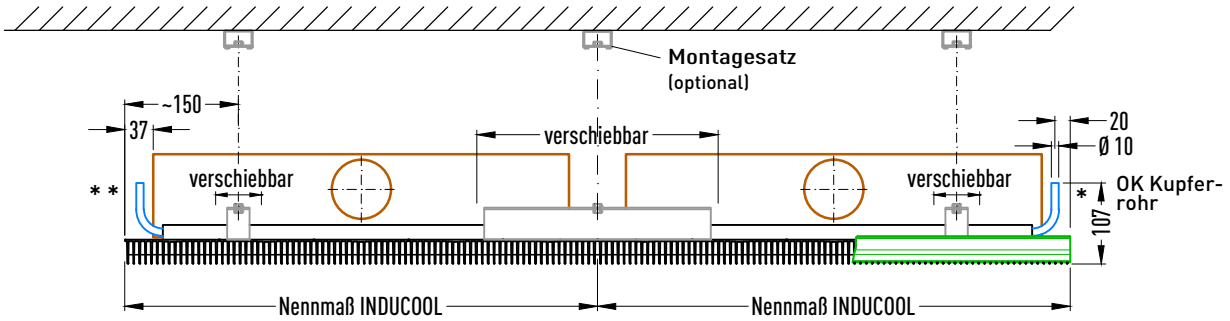

* Kaltwasseranschluss rechts (Standard)
** Kaltwasseranschluss links

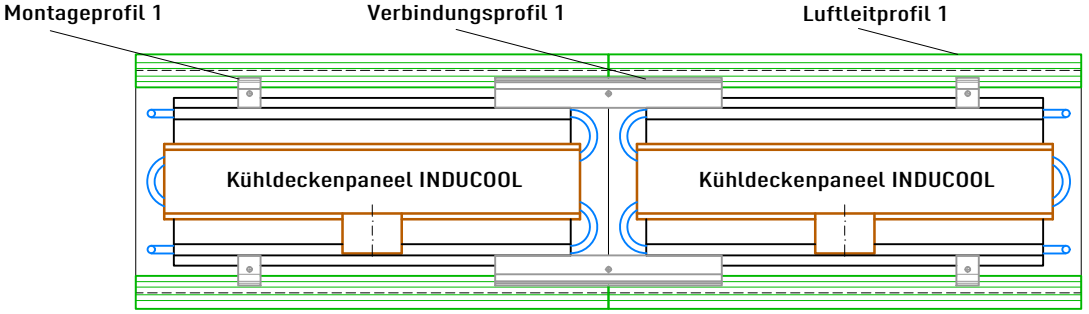

Montagehinweis:
Kühlpaneele sind Decken-Einbauteile. Sie ersetzen nicht die notwendige statische Decken-Tragekonstruktion. Dies trifft auch bei Verwendung unserer Luftleitprofile zu.

Kühldeckenpaneel INDUCOOL

Reihenmontage mit Luftleitprofil Typ 1

Kiefer Klimatechnik GmbH
Heilbronner Strasse 380 - 388
70469 Stuttgart
Tel. (0711) 8109-0
www.kieferklima.de

Kiefer Klimatechnik

M 1:2.5

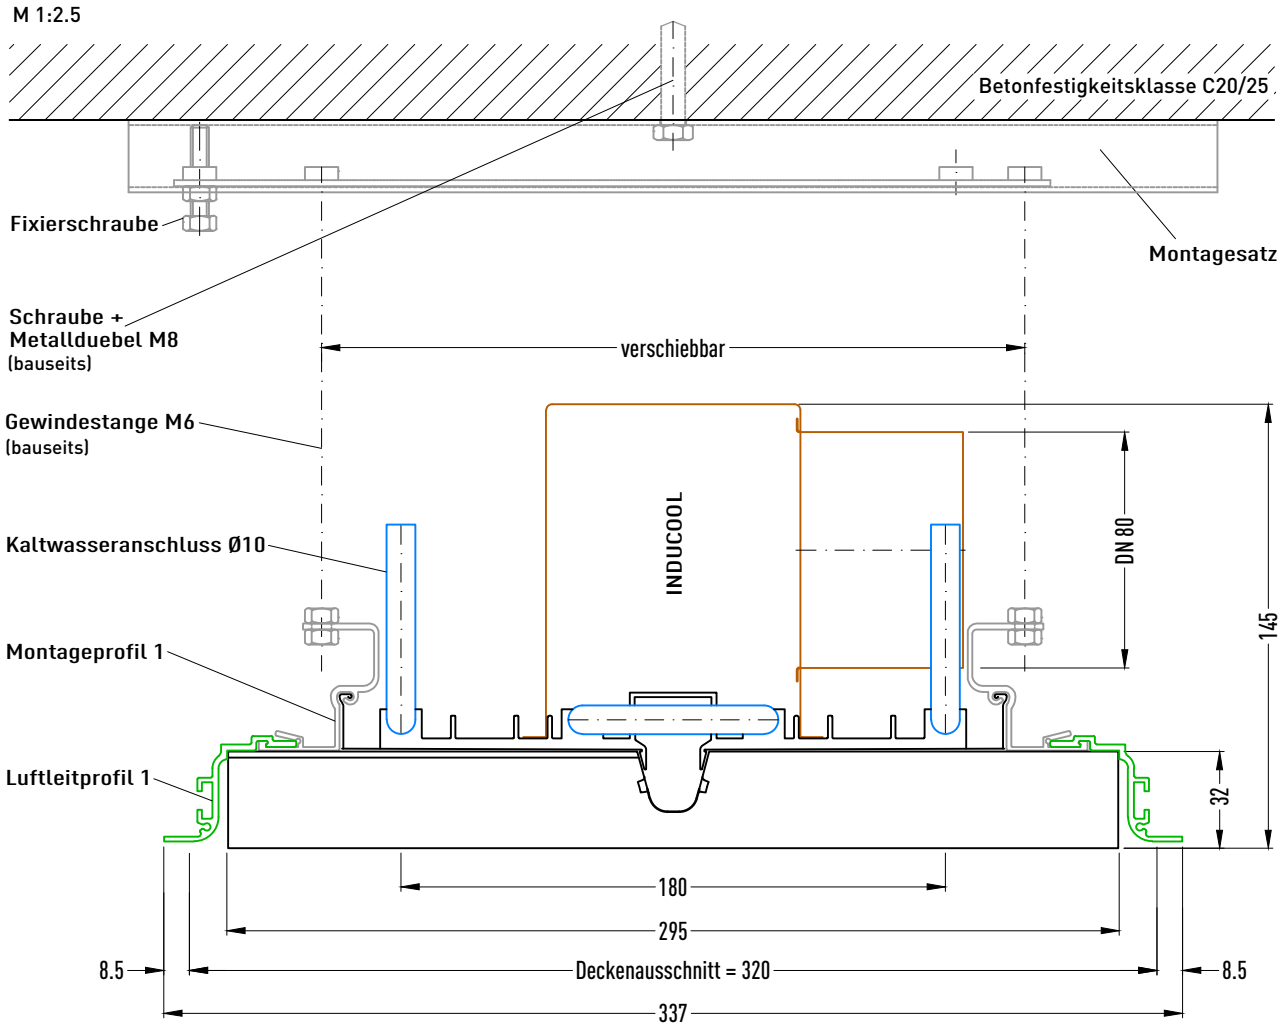

M 1:10

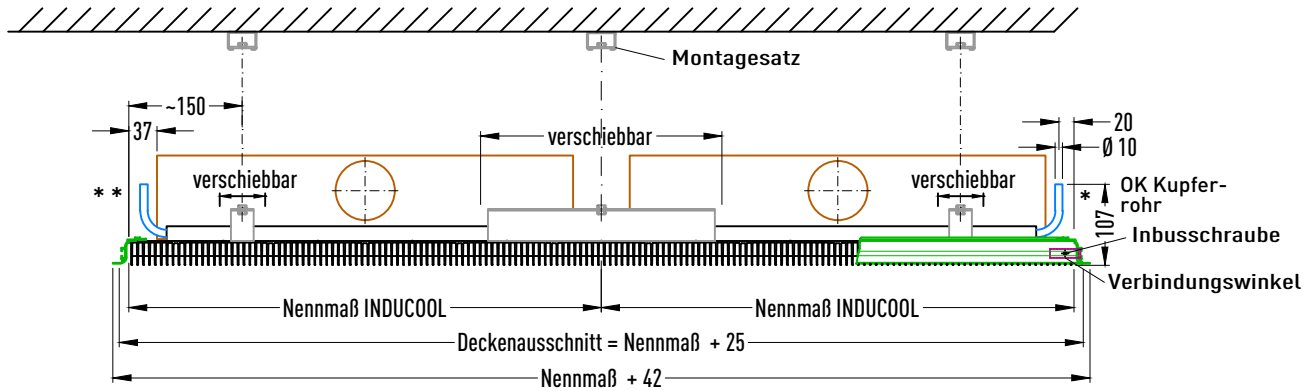

* Kaltwasseranschluss rechts (Standard)
** Kaltwasseranschluss links

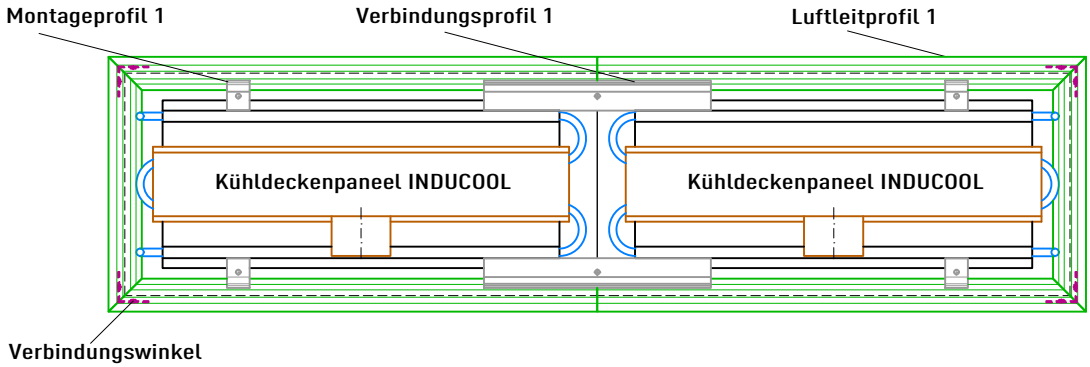

Montagehinweis:
Kühlpaneele sind Decken-Einbauteile. Sie ersetzen nicht die notwendige statische Decken-Tragekonstruktion. Dies trifft auch bei Verwendung unserer Luftleitprofile zu.

Kühldeckenpanel INDUCOOL

Reihenmontage mit Einbaurahmen Typ KL 1

Kiefer Klimatechnik GmbH
Heilbronner Strasse 380 - 388
70469 Stuttgart
Tel. (0711) 8109-0
www.kieferklima.de

Kiefer Klimatechnik

CAD-Nr.: 32414809004.dwg - Technische Änderungen vorbehalten - geprüft: Wnuk / 23.03.20 gezeichnet: Summer / 20.03.20

M 1:2.5

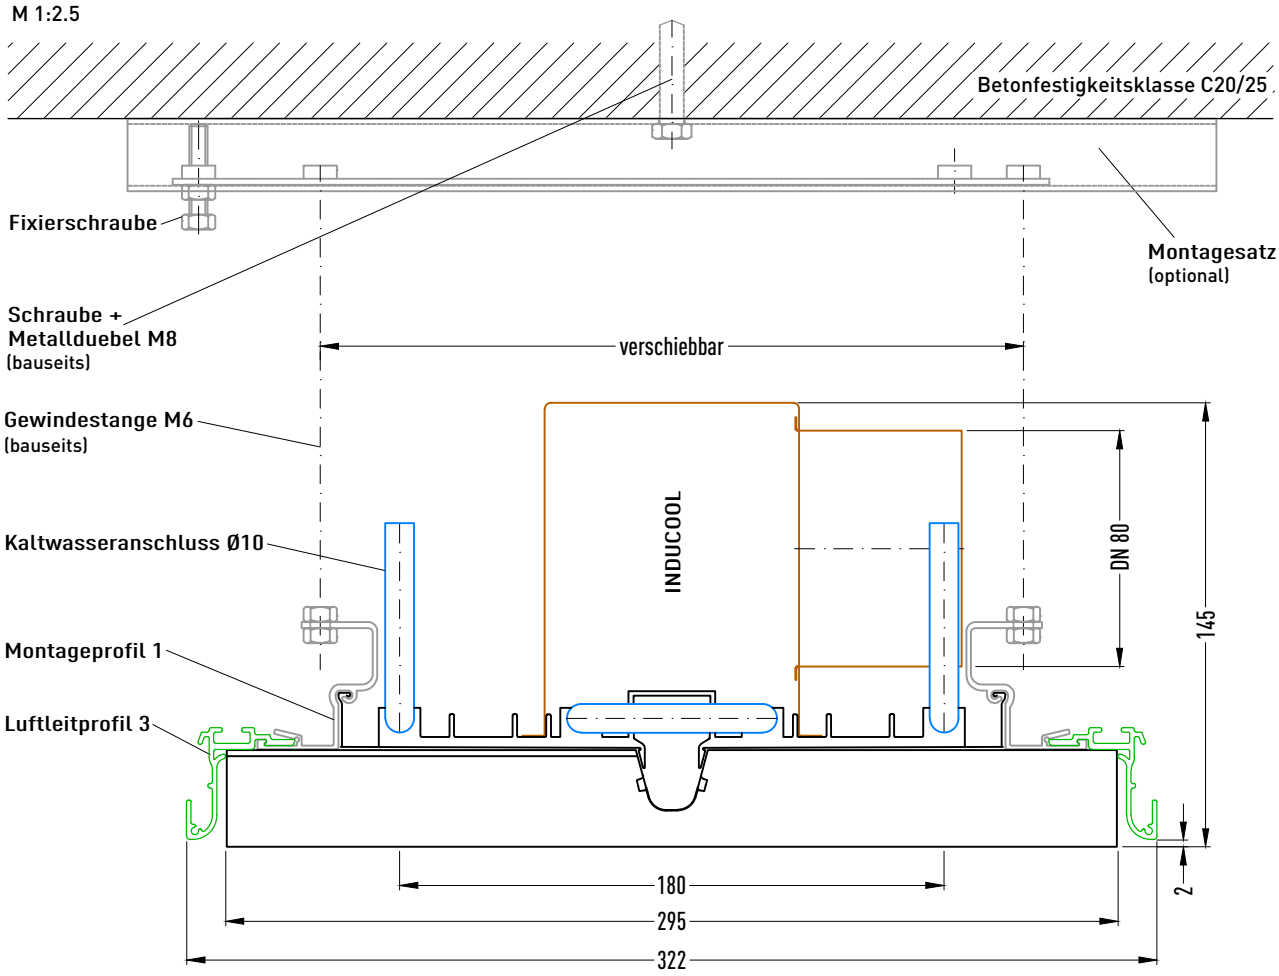

M 1:10

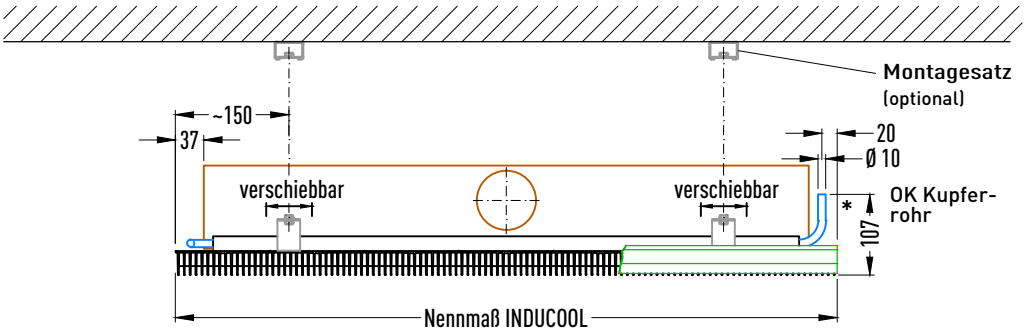

* Kaltwasseranschluss rechts (Standard)

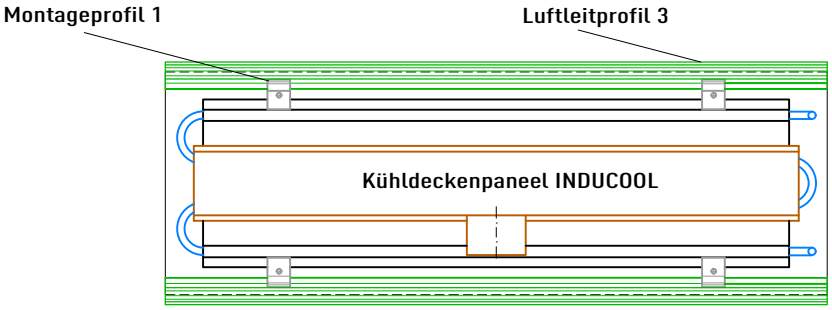

Montagehinweis:
Kühlpaneele sind Decken-Einbauteile. Sie ersetzen nicht die notwendige statische Decken-Tragekonstruktion. Dies trifft auch bei Verwendung unserer Luftleitprofile zu.

Kühldeckenpaneel INDUCOOL

Einzelelement - Montage mit Luftleitprofil Typ 3

Kiefer Klimatechnik GmbH
Heilbronner Strasse 380 - 388
70469 Stuttgart
Tel. (0711) 8109-0
www.kieferklima.de

Kiefer Klimatechnik

CAD-Nr.: 32414809011.dwg - Technische Änderungen vorbehalten - geprüft: Wnuk / 23.03.20 gezeichnet: Summer / 20.03.20

M 1:2.5

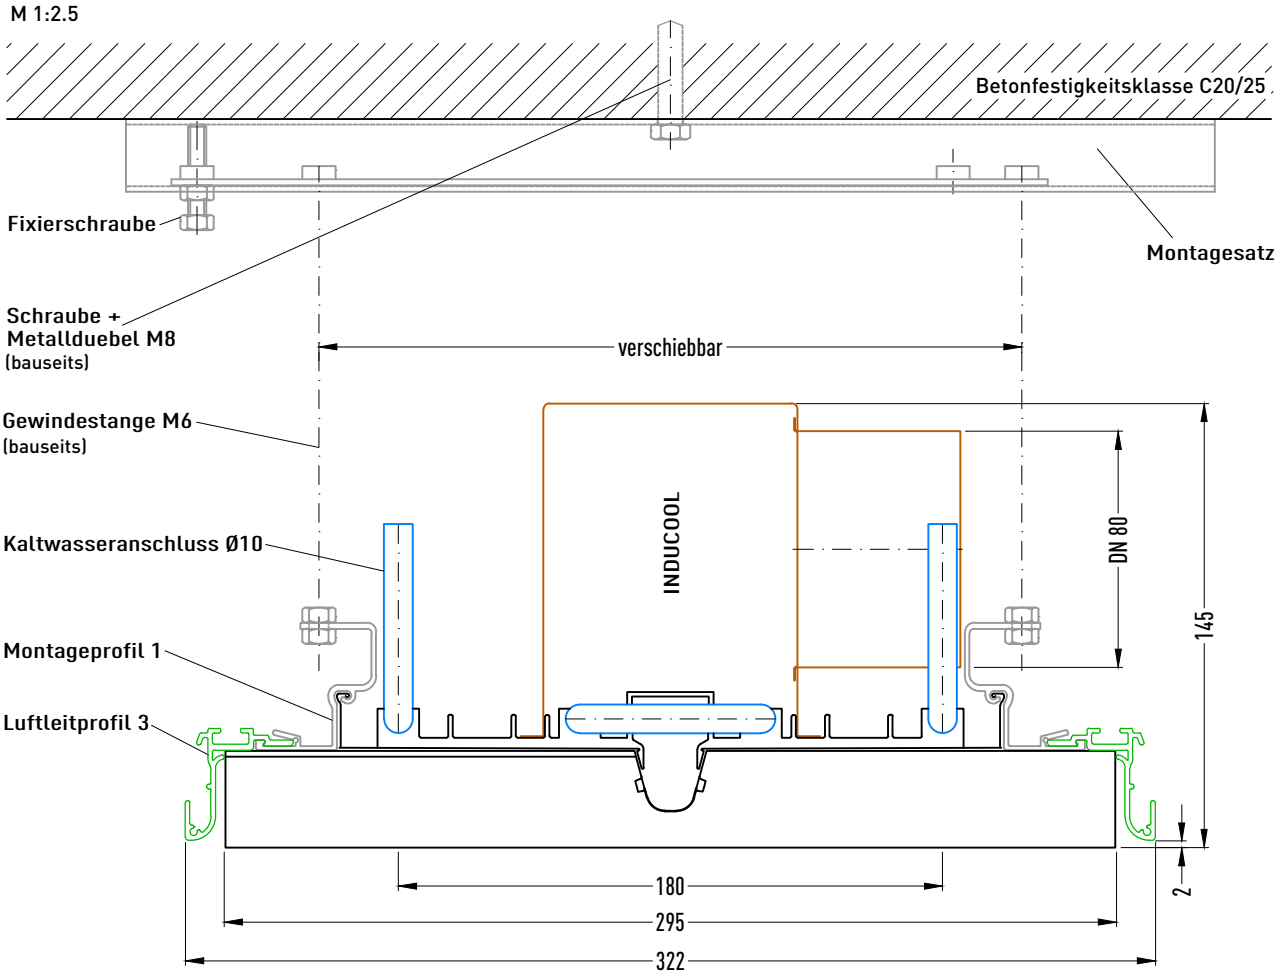

M 1:10

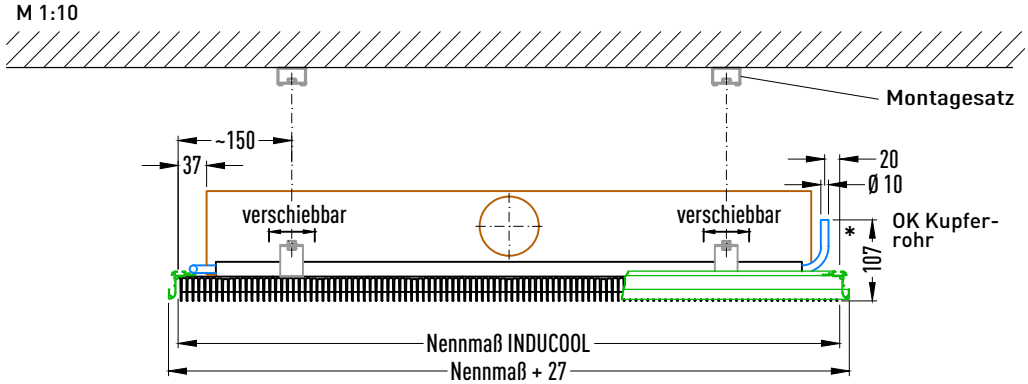

* Kaltwasseranschluss rechts (Standard)

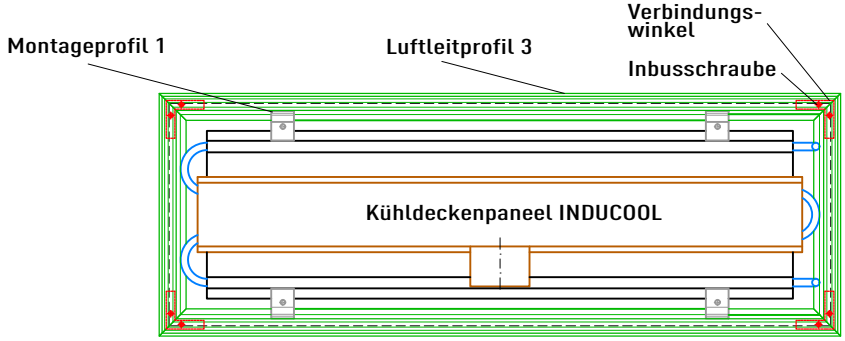

Montagehinweis:
Kühlpaneele sind Decken-Einbauteile.
Sie ersetzen nicht die notwendige
statische Decken-Tragekonstruktion.
Dies trifft auch bei Verwendung
unserer Luftleitprofile zu.

Kühldeckenpaneel INDUCOOL

Einzelelement - Montage mit Einbaurahmen Typ KL 3

Kiefer Klimatechnik GmbH
Heilbronner Strasse 380 - 388
70469 Stuttgart
Tel.(0711)8109-0
www.kieferklima.de|info@kieferklima.de

Kiefer Klimatechnik

CAD-Nr.: 32414809013.dwg - Technische Änderungen vorbehalten - geprüft: Wnuk / 23.07.20 gezeichnet: Summer / 22.07.20

M 1:2.5

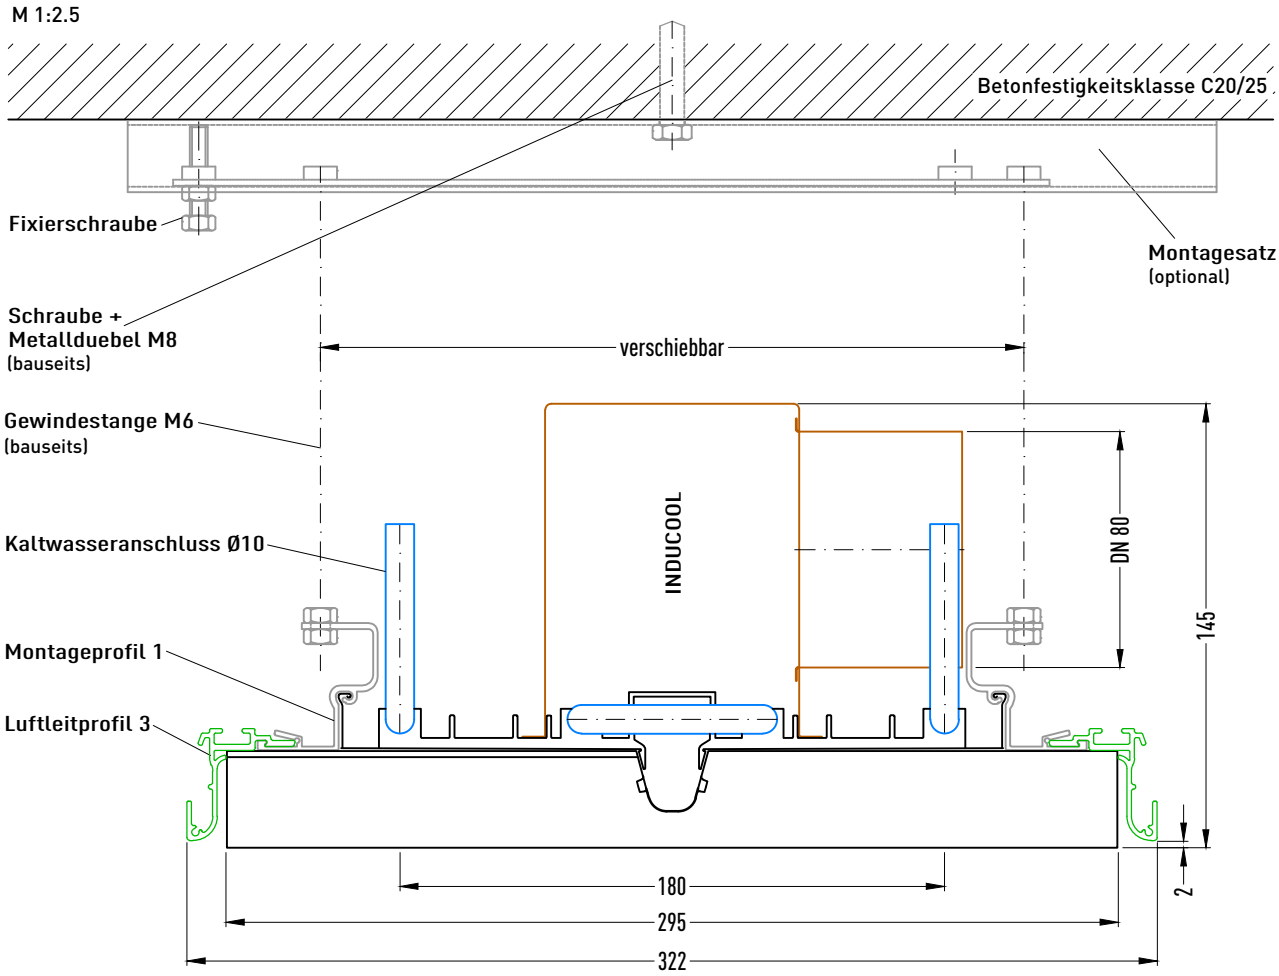

M 1:10

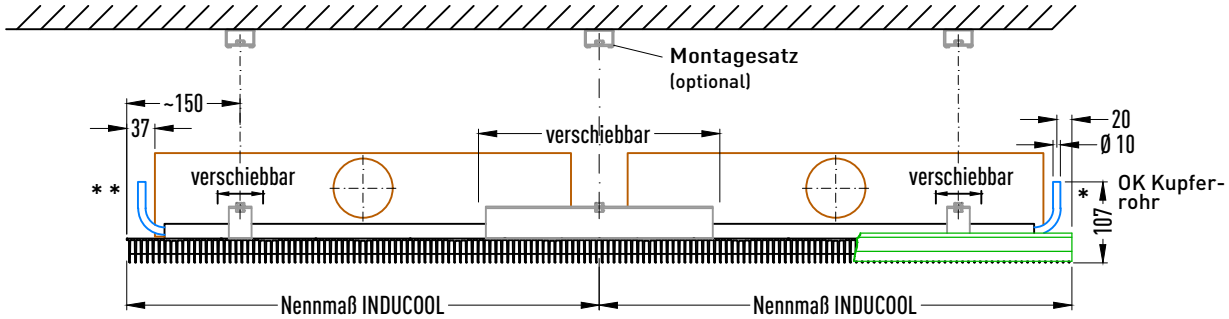

* Kaltwasseranschluss rechts (Standard)
** Kaltwasseranschluss links

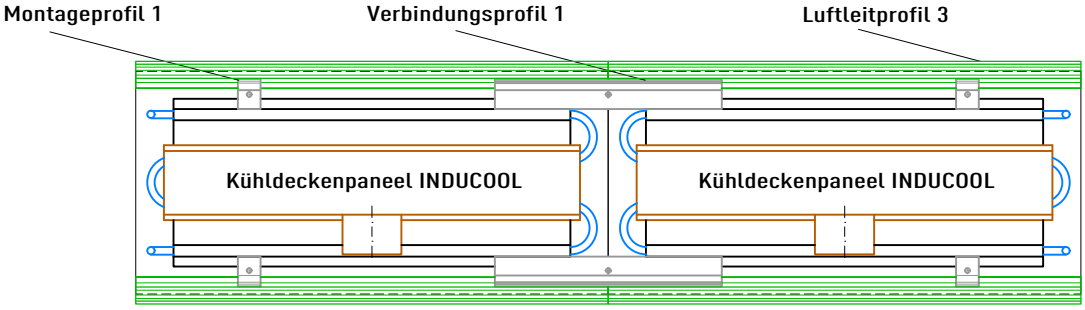

Montagehinweis:
Kühlpaneele sind Decken-Einbauteile. Sie ersetzen nicht die notwendige statische Decken-Tragekonstruktion. Dies trifft auch bei Verwendung unserer Luftleitprofile zu.

Kühldeckenpanel INDUCOOL

Reihenmontage mit Luftleitprofil Typ 3

Kiefer Klimatechnik GmbH
Heilbronner Strasse 380 - 388
70469 Stuttgart
Tel. (0711) 8109-0
www.kieferklima.de

Kiefer Klimatechnik

M 1:2.5

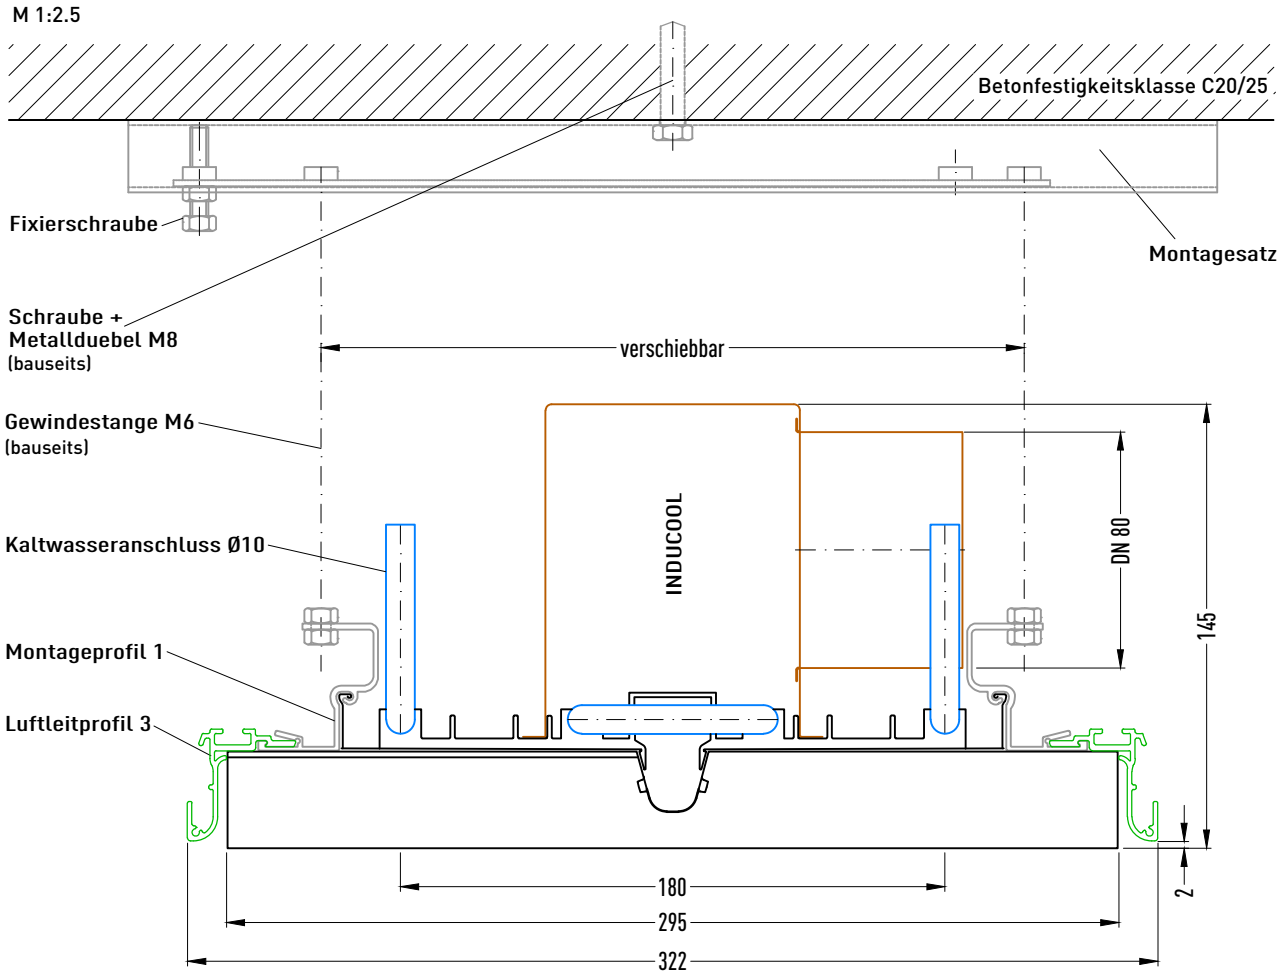

M 1:10

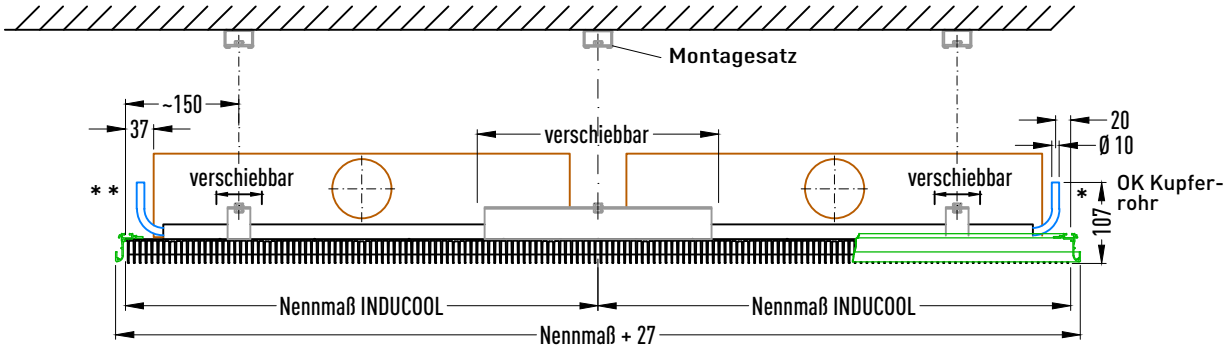

* Kaltwasseranschluss rechts (Standard)
** Kaltwasseranschluss links

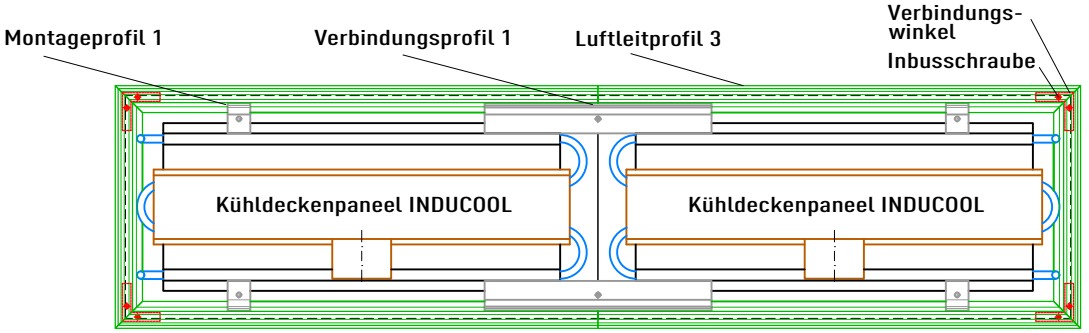

Montagehinweis:
Kühlpaneele sind Decken-Einbauteile. Sie ersetzen nicht die notwendige statische Decken-Tragekonstruktion. Dies trifft auch bei Verwendung unserer Luftleitprofile zu.

Kühldeckenpanel INDUCOOL

Reihenmontage mit Einbaurahmen Typ KL 3

Kiefer Klimatechnik GmbH
Heilbronner Strasse 380 - 388
70469 Stuttgart
Tel. (0711) 8109-0
www.kieferklima.de

Kiefer Klimatechnik

M 1:2.5

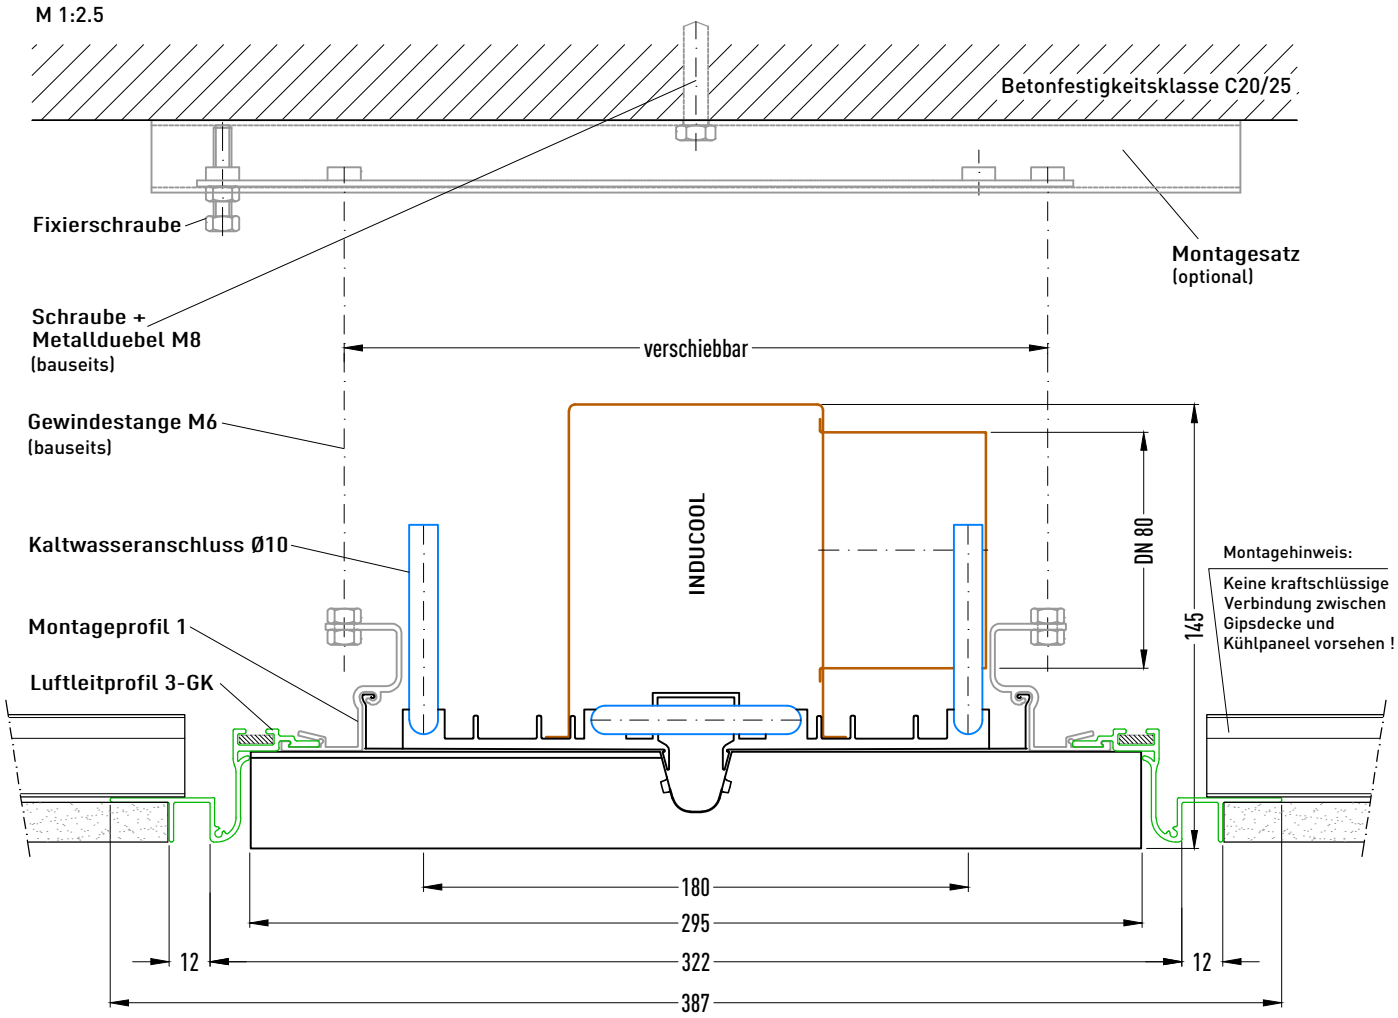

M 1:10

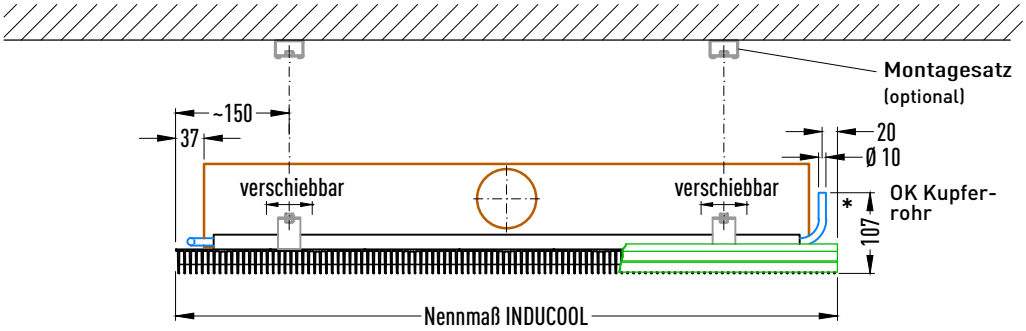

∗ Kaltwasseranschluss rechts (Standard)

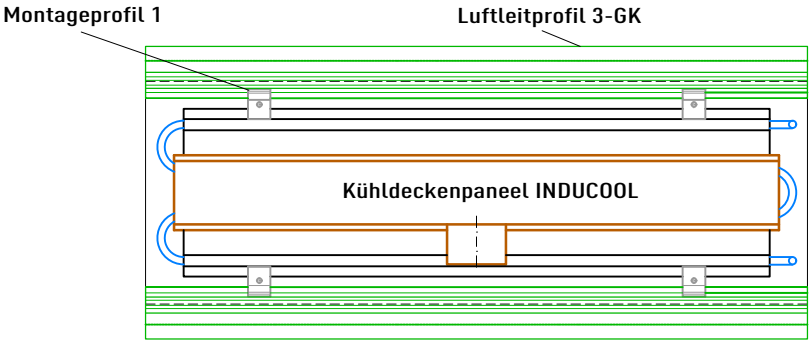

Montagehinweis:
Kühlpaneele sind Decken-Einbauteile. Sie ersetzen nicht die notwendige statische Decken-Tragekonstruktion. Dies trifft auch bei Verwendung unserer Luftleitprofile zu.

Kühldeckenpaneel INDUCOOL

Einzelelement - Montage mit Luftleitprofil Typ 3-GK

Kiefer Klimatechnik GmbH
Heilbronner Strasse 380 - 388
70469 Stuttgart
Tel. (0711) 8109-0
www.kieferklima.de

Kiefer Klimatechnik

CAD-Nr.: 32414809021.dwg - Technische Änderungen vorbehalten - geprüft: Wnuk / 23.03.20 gezeichnet: Summer / 20.03.20

M 1:2.5

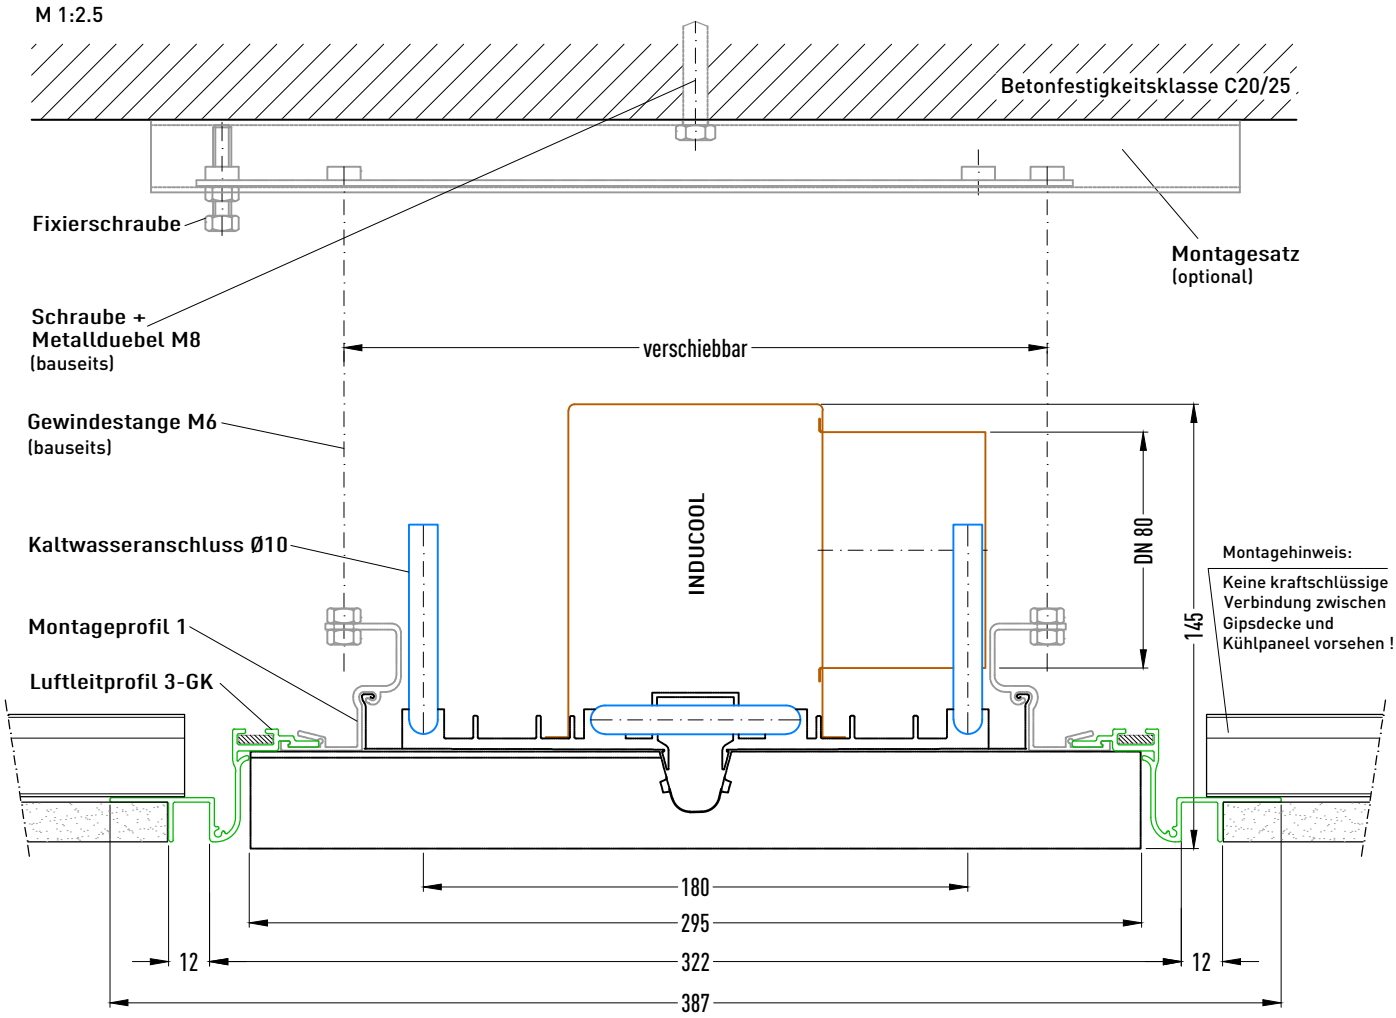

M 1:10

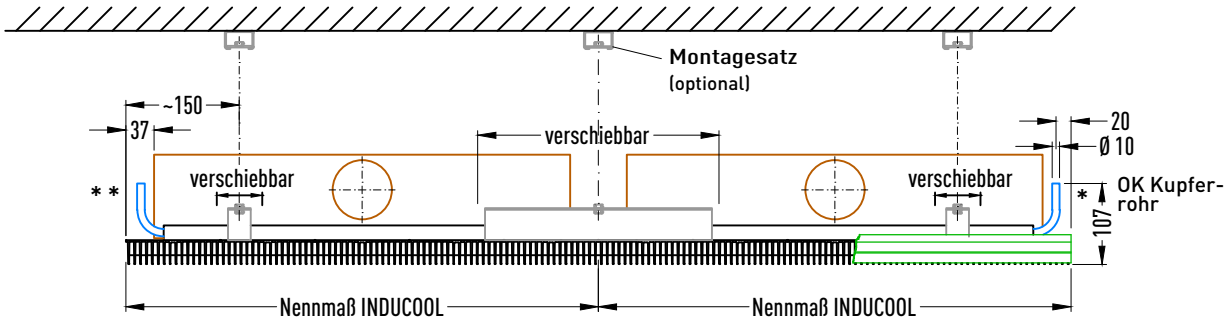

* Kaltwasseranschluss rechts (Standard)
** Kaltwasseranschluss links

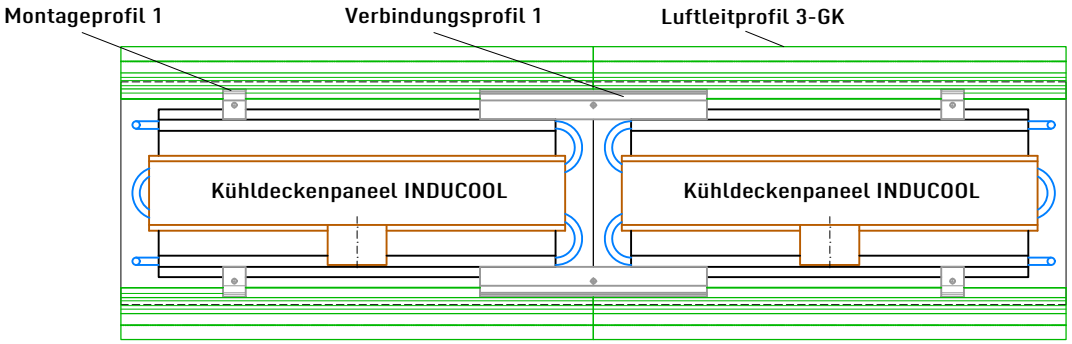

Montagehinweis:
Kühlpaneele sind Decken-Einbauteile. Sie ersetzen nicht die notwendige statische Decken-Tragekonstruktion. Dies trifft auch bei Verwendung unserer Luftleitprofile zu.

Kühldeckenpanel INDUCOOL

Reihenmontage mit Luftleitprofil Typ 3-GK

Kiefer Klimatechnik GmbH
Heilbronner Strasse 380 - 388
70469 Stuttgart
Tel. (0711) 8109-0
www.kieferklima.de

Kiefer Klimatechnik

CAD-Nr.: 32414809022.dwg - Technische Änderungen vorbehalten - geprüft: Wnuk / 23.03.20 gezeichnet: Summer / 20.03.20

M 1:2.5

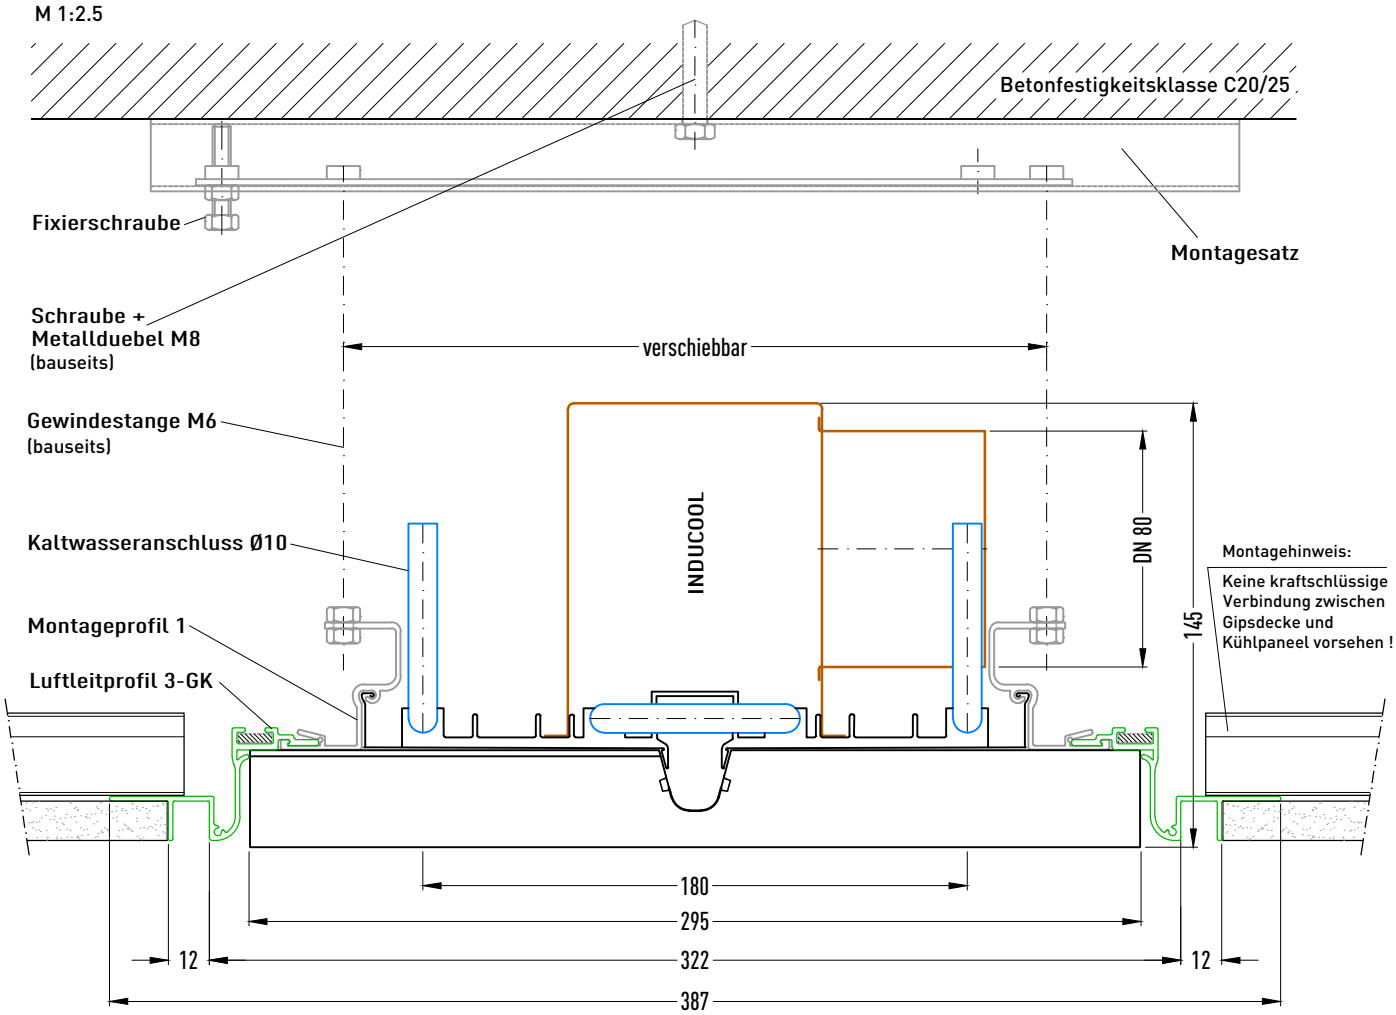

M 1:10

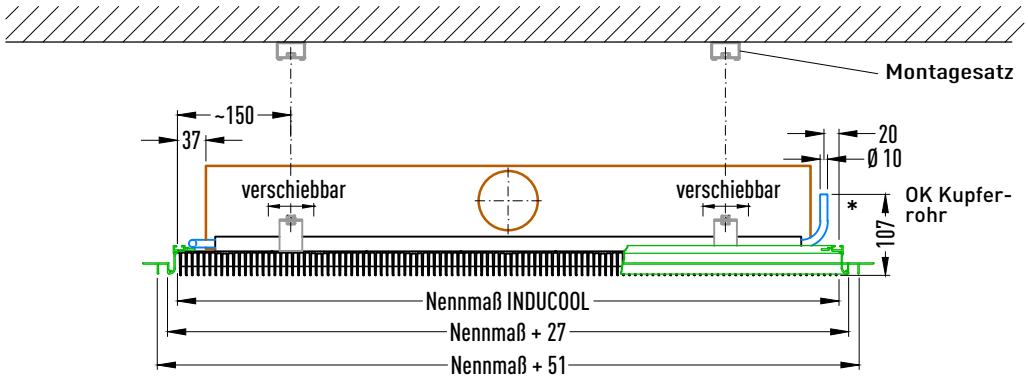

* Kaltwasseranschluss rechts (Standard)

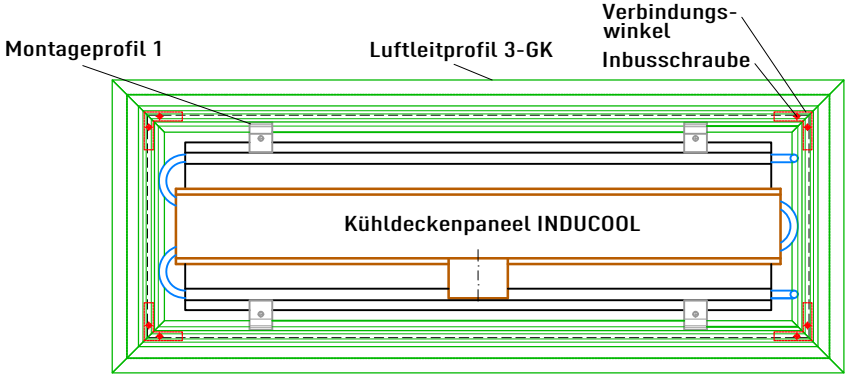

Montagehinweis:
Kühlpaneele sind Decken-Einbauteile. Sie ersetzen nicht die notwendige statische Decken-Tragekonstruktion. Dies trifft auch bei Verwendung unserer Luftleitprofile zu.

Kühldeckenpaneel INDUCOOL

Einzelelement - Montage mit Einbaurahmen Typ KL 3-GK

Kiefer Klimatechnik GmbH
Heilbronner Strasse 380 - 388
70469 Stuttgart
Tel.(0711)8109-0
www.kieferklima.de|info@kieferklima.de

Kiefer Klimatechnik

CAD-Nr.: 32414809023.dwg - Technische Änderungen vorbehalten - geprüft: Wnuk / 23.07.20 gezeichnet: Summer / 22.07.20

M 1:2.5

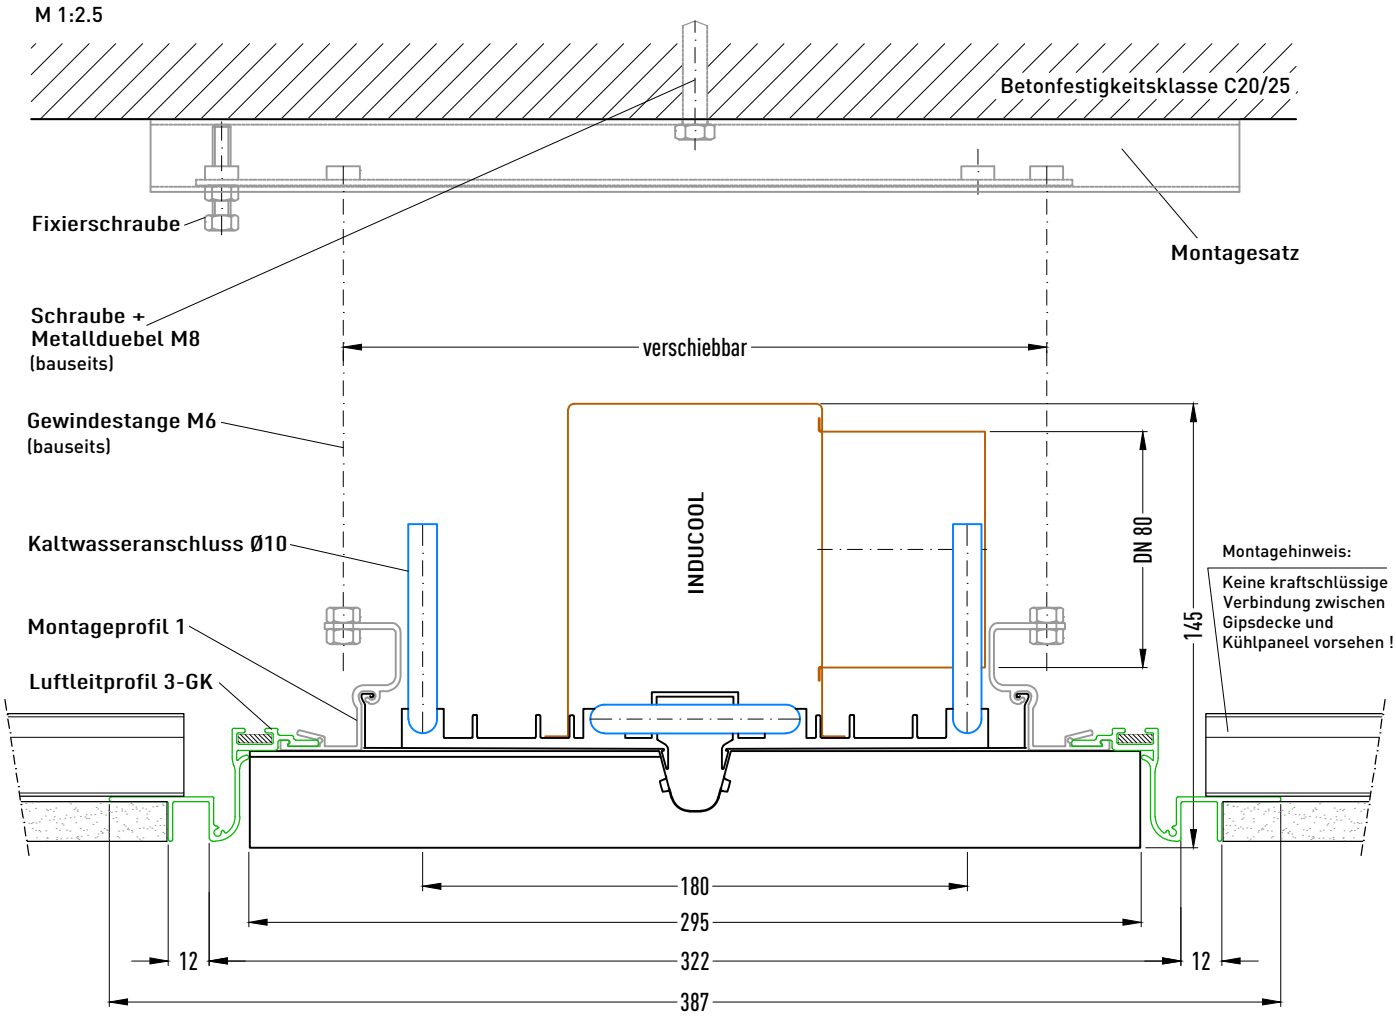

M 1:10

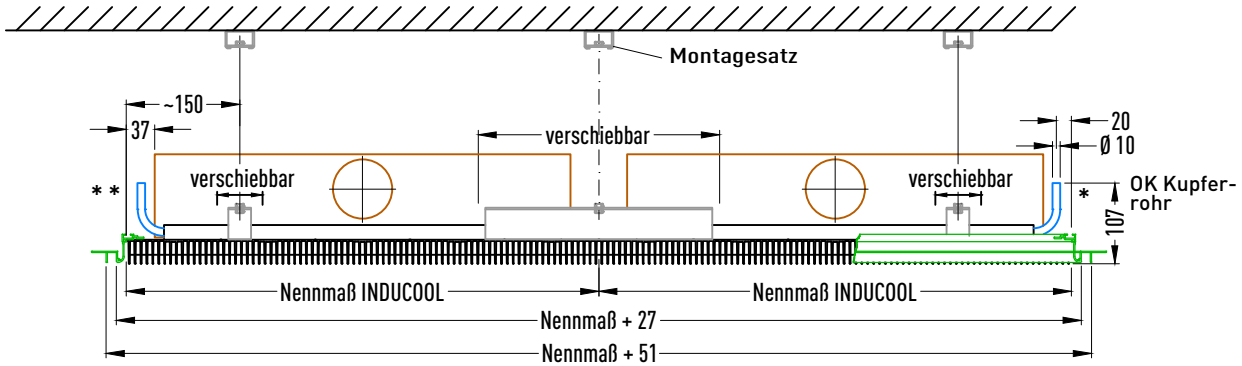

* Kaltwasseranschluss rechts (Standard)
** Kaltwasseranschluss links

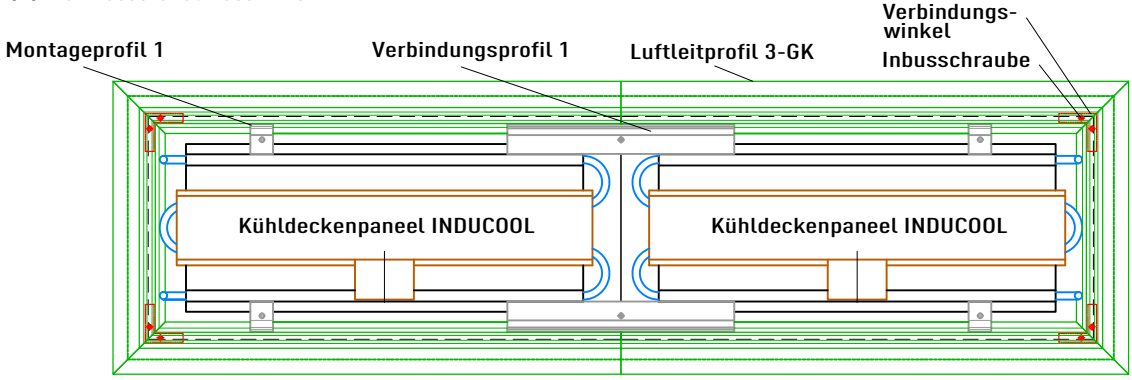

Montagehinweis:
Kühlpaneele sind Decken-Einbauteile. Sie ersetzen nicht die notwendige statische Decken-Tragekonstruktion. Dies trifft auch bei Verwendung unserer Luftleitprofile zu.

Kühldeckenpanel INDUCOOL

Reihenmontage mit Einbaurahmen Typ KL 3-GK

Kiefer Klimatechnik GmbH
Heilbronner Strasse 380 - 388
70469 Stuttgart
Tel. (0711) 8109-0
www.kieferklima.de

Kiefer Klimatechnik

CAD-Nr.: 32414809024.dwg - Technische Änderungen vorbehalten - geprüft: Wnuk / 23.03.20 gezeichnet: Summer / 20.03.20

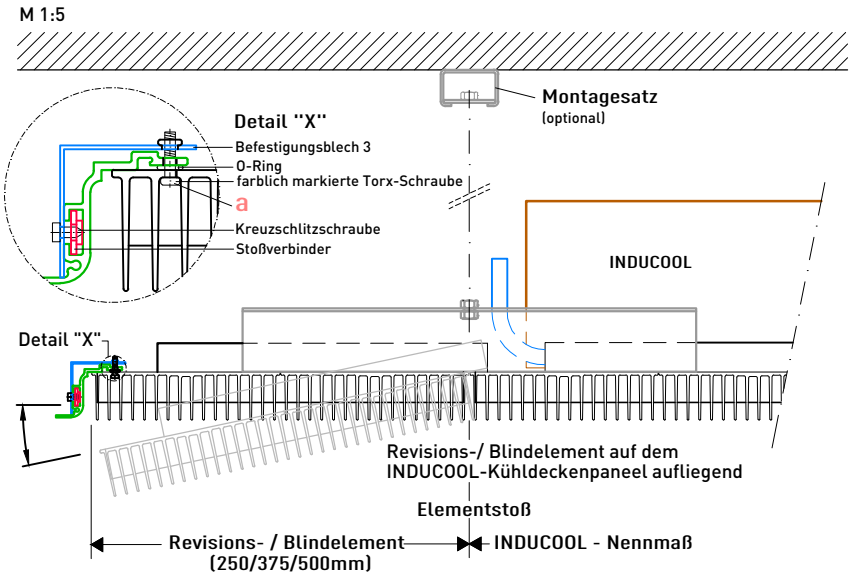

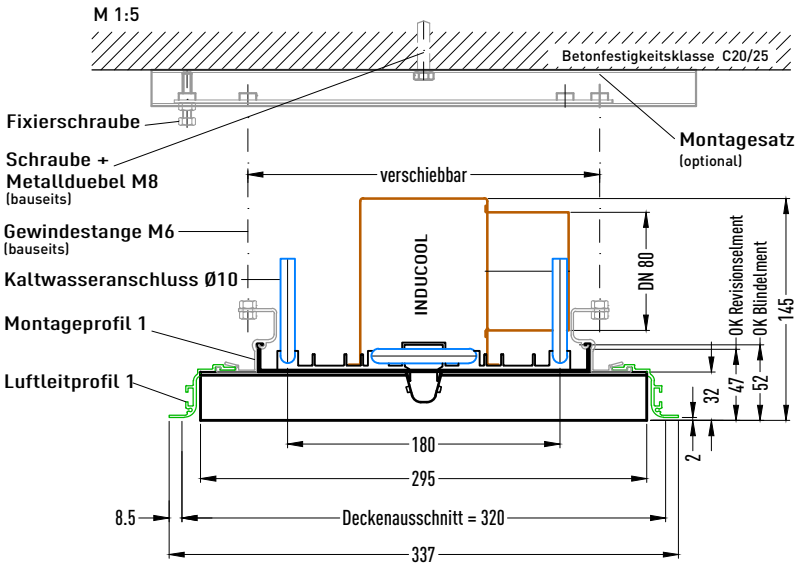

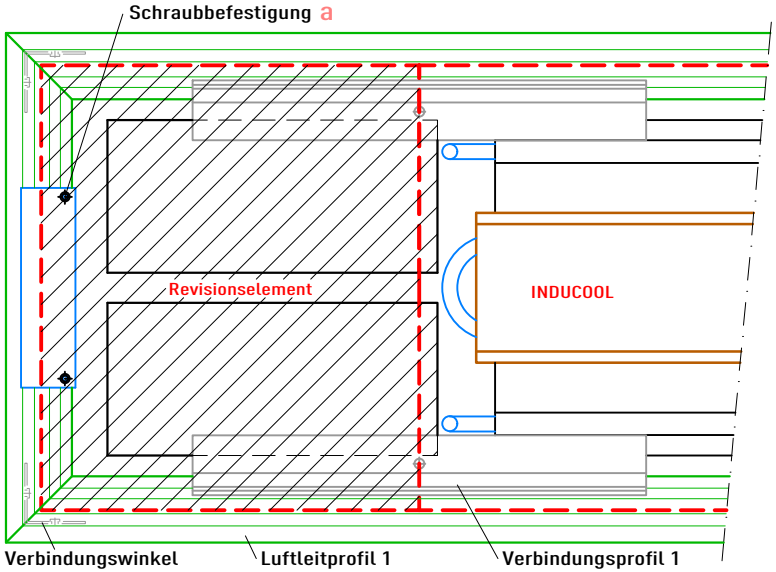

Montagefolge:

1.) INDUCOOL-Kühldeckenpaneel montieren.
2.) Rahmen KL1 (bestehend aus Luftleitprofil & Verbindungswinkel) vorrichten und montieren.
3.) Befestigungsblech 3 am Rahmenprofil mit Kreuzschlitzschraube und Stoßverbinder festschrauben (siehe Detail "X").
4.) Revisionselement einsetzen und mit dem Rahmen KL1 verschrauben. (Schrauben mit schwarzem/vernickeltem Kopf).
5.) Elementstoß prüfen und gegebenenfalls ausrichten.

Öffnen des Revisionselementes:

a) Markierte Torx-Schraube mit Torx-Schraubendreher T10 lösen. Beim Lösen der 2. makierten Torx-Schraube Revisionselement festhalten und anschließend ablegen.

Montagehinweis:

Kühlpaneele sind Decken-Einbauteile. Sie ersetzen nicht die notwendige statische Decken-Tragekonstruktion.
Dies trifft auch bei Verwendung unserer Luftleitprofile zu.

Kühldeckenpaneel INDUCOOL

Revisions- / Blindelement -Bandende- mit Leitprofil Typ 1

Kiefer Klimatechnik GmbH
Heilbronner Strasse 380 - 388
70469 Stuttgart
Tel. (0711) 8109-0
www.kieferklima.de

Kiefer Klimatechnik

CAD-Nr.: 32414809131.dwg

- Technische Änderungen vorbehalten -

geprüft: Wnuk / 23.03.20 gezeichnet: Summer / 20.03.20

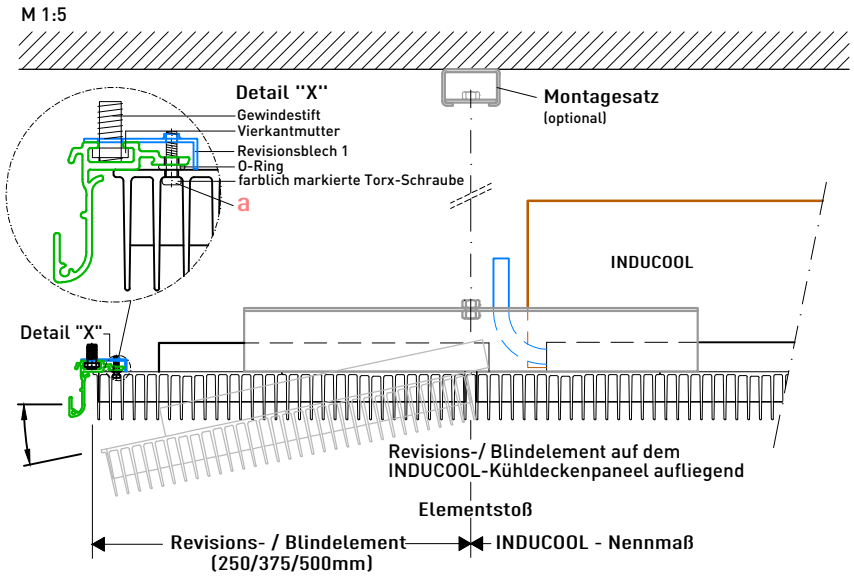

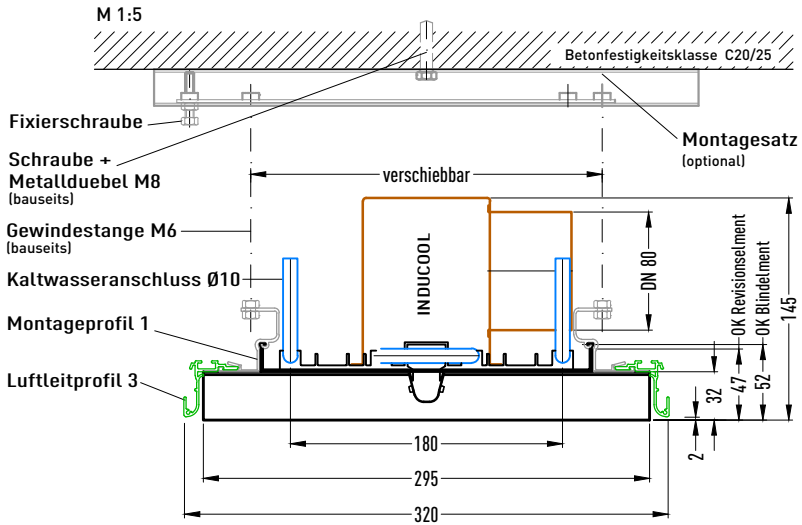

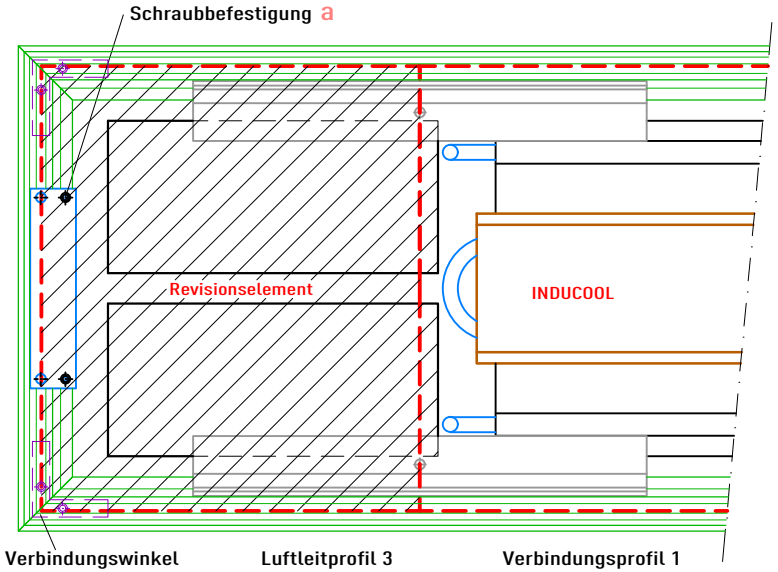

Montagefolge:

1.) INDUCOOL-Kühldeckenpaneel montieren.
2.) Rahmen KL3 (bestehend aus Luftleitprofil & Verbindungswinkel) vorrichten und montieren.
3.) Revisionsblech 1 am Rahmenprofil mit Gewindestift und Vierkantmutter festschrauben (siehe Detail "X").
4.) Revisionselement einsetzen und mit dem Rahmen KL3 verschrauben. (Schrauben mit schwarzem/vernickeltem Kopf).
5.) Elementstoß prüfen und gegebenenfalls ausrichten.

Öffnen des Revisionselementes:

a) Markierte Torx-Schraube mit Torx-Schraubendreher T10 lösen. Beim Lösen der 2. makierten Torx-Schraube Revisionselement festhalten und anschließend ablegen.

Montagehinweis:

Kühlpaneele sind Decken-Einbauteile. Sie ersetzen nicht die notwendige statische Decken-Tragekonstruktion.
Dies trifft auch bei Verwendung unserer Luftleitprofile zu.

Kühldeckenpaneel INDUCOOL

Revisions- / Blindelement -Bandende- mit Leitprofil Typ 3

Kiefer Klimatechnik GmbH
Heilbronner Strasse 380 - 388
70469 Stuttgart
Tel. (0711) 8109-0
www.kieferklima.de

Kiefer Klimatechnik

CAD-Nr.: 32414809132.dwg

- Technische Änderungen vorbehalten -

geprüft: Wnuk / 23.03.20 gezeichnet: Summer / 20.03.20

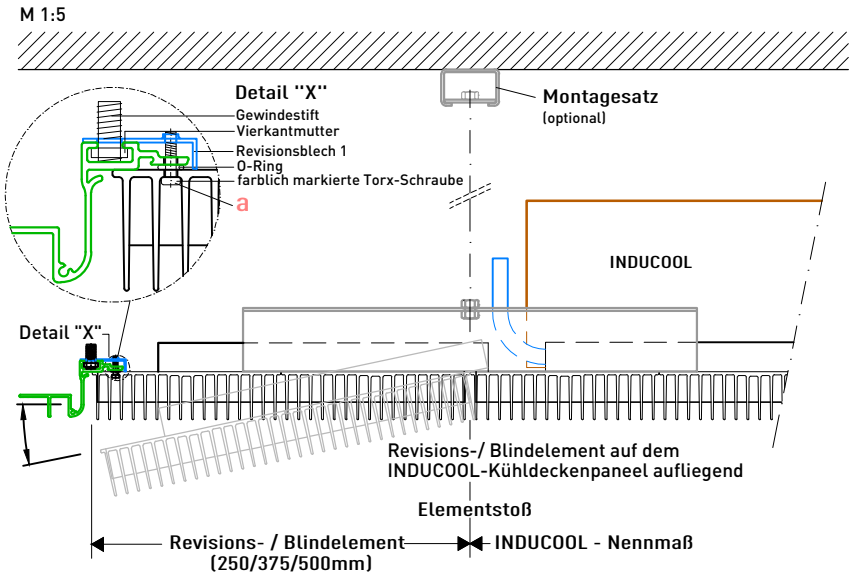

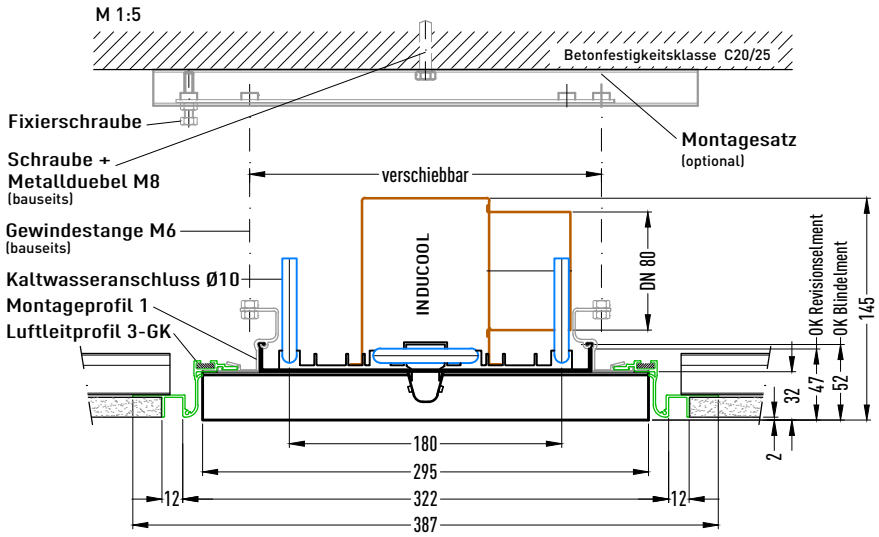

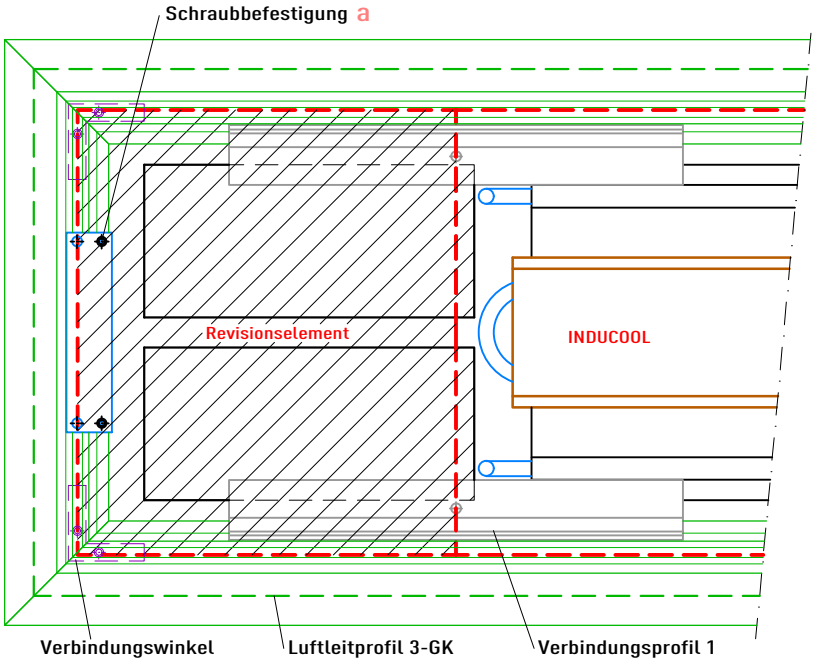

Montagefolge:

1.) INDUCOOL-Kühldeckenpaneel montieren.
2.) Rahmen KL3-GK (bestehend aus Luftleitprofil & Verbindungswinkel) vorrichten und montieren.
3.) Revisionsblech 1 am Rahmenprofil mit Gewindestift und Vierkantmutter festschrauben (siehe Detail "X").
4.) Revisionselement einsetzen und mit dem Rahmen KL3-GK verschrauben. (Schrauben mit schwarzem/vernickeltem Kopf).
5.) Elementstoß prüfen und gegebenenfalls ausrichten.

Öffnen des Revisionselementes:

a) Markierte Torx-Schraube mit Torx-Schraubendreher T10 lösen. Beim Lösen der 2. makierten Torx-Schraube Revisionselement festhalten und anschließend ablegen.

Montagehinweis:

Kühlpaneele sind Decken-Einbauteile. Sie ersetzen nicht die notwendige statische Decken-Tragekonstruktion.
Dies trifft auch bei Verwendung unserer Luftleitprofile zu.

Kühldeckenpaneel INDUCOOL

Revisions- / Blindelement -Bandende- mit Leitprofil Typ 3-GK

Kiefer Klimatechnik GmbH
Heilbronner Strasse 380 - 388
70469 Stuttgart
Tel. (0711) 8109-0
www.kieferklima.de

Kiefer Klimatechnik

CAD-Nr.: 32414809133.dwg

- Technische Änderungen vorbehalten -

geprüft: Wnuk / 23.03.20

gezeichnet: Summer / 20.03.20

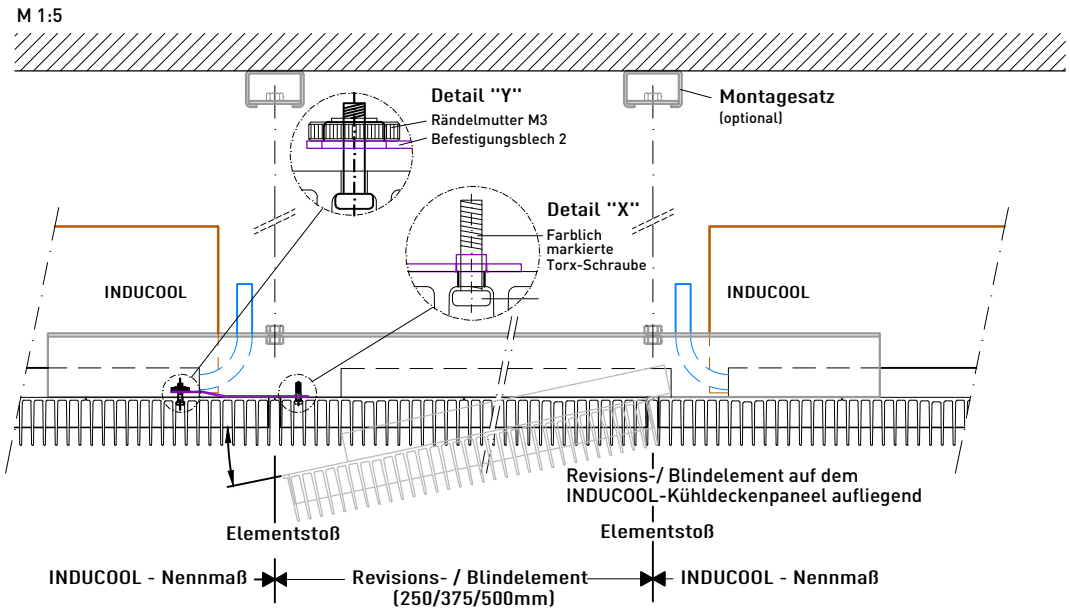

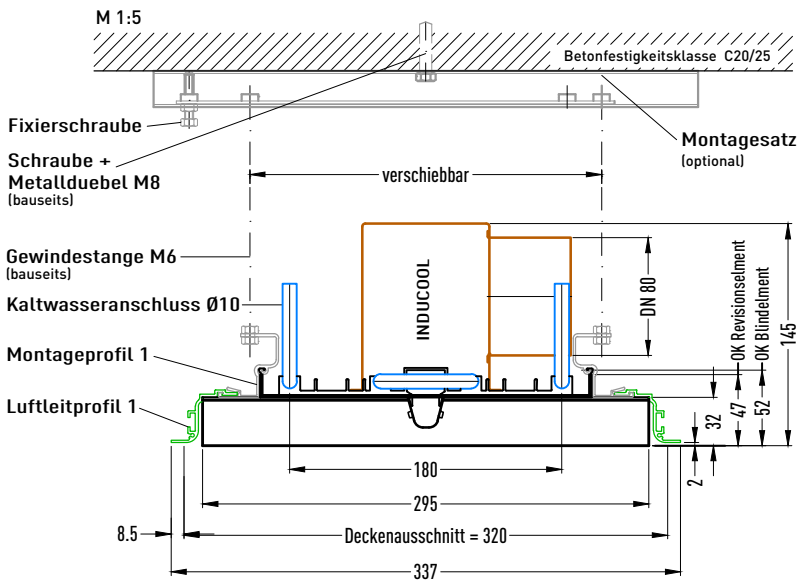

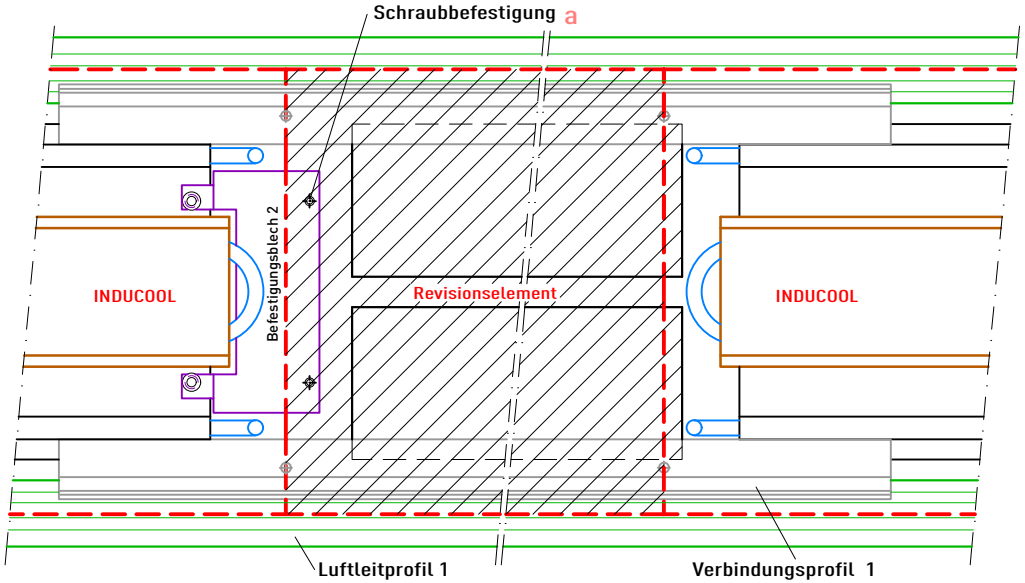

Montagefolge:

1.) INDUCOOL-Kühldeckenpaneel montieren.
2.) Elementstoß auf Rippenmodul ausrichten und Verbindungsprofil mit Bohrschraube fixieren.
3.) Befestigungsblech 2 stirnseitig am Inducool-Kühldeckenpanel einschieben und Rändelmutter an vorhandene Torx-Schraube befestigen (siehe Detail "Y").
4.) Revisionselement einsetzen und mit der markierten Torx-Schraube am Befestigungsblech 2 verschrauben (siehe Detail "X").

Öffnen des Revisionselementes:

a) Markierte Torx-Schraube mit Torx-Schraubendreher T10 lösen. Beim Lösen der 2. makierten Torx-Schraube Revisionselement festhalten und anschließend ablegen.

Montagehinweis:

Kühlpaneele sind Decken-Einbauteile. Sie ersetzen nicht die notwendige statische Decken-Tragekonstruktion.
Dies trifft auch bei Verwendung unserer Luftleitprofile zu.

Kühldeckenpaneel INDUCOOL

Revisions- / Blindelement -Bandmitte- mit Leitprofil Typ 1

Kiefer Klimatechnik GmbH
Heilbronner Strasse 380 - 388
70469 Stuttgart
Tel.(0711)8109-0
www.kieferklima.de|info@kieferklima.de

Kiefer Klimatechnik

CAD-Nr.: 32414809141.dwg

- Technische Änderungen vorbehalten -

geprüft: Wnuk / 23.07.20

gezeichnet: Summer / 22.07.20

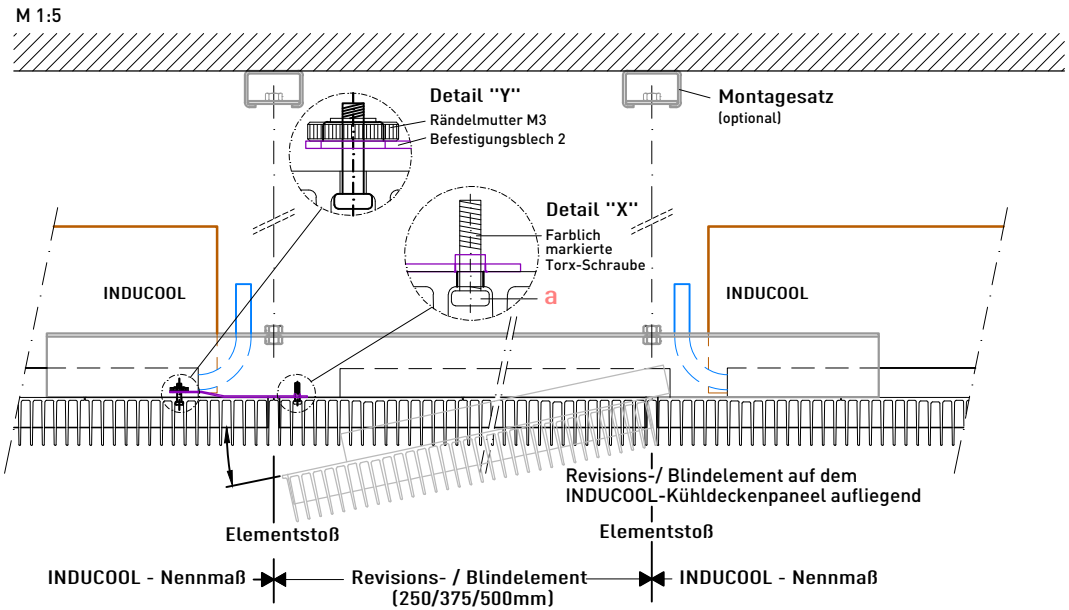

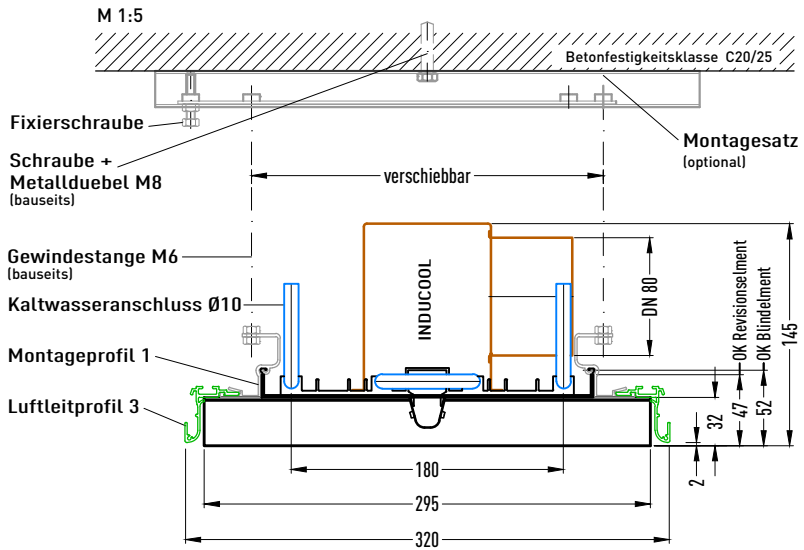

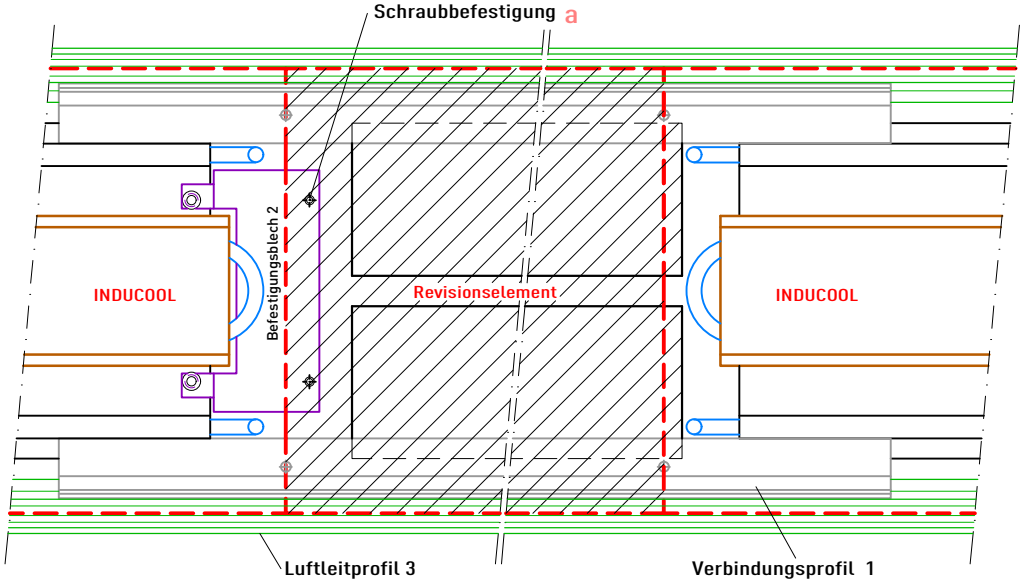

Montagefolge:

1.) INDUCOOL-Kühldeckenpaneel montieren.
2.) Elementstoß auf Rippenmodul ausrichten und Verbindungsprofil mit Bohrschraube fixieren.
3.) Befestigungsblech 2 stirnseitig am Inducool-Kühldeckenpanel einschieben und Rändelmutter an vorhandene Torx-Schraube befestigen (siehe Detail "Y").
4.) Revisionselement einsetzen und mit der markierten Torx-Schraube am Befestigungsblech 2 verschrauben (siehe Detail "X").

Öffnen des Revisionselementes:

a) Markierte Torx-Schraube mit Torx-Schraubendreher T10 lösen. Beim Lösen der 2. makierten Torx-Schraube Revisionselement festhalten und anschließend ablegen.

Montagehinweis:

Kühlpaneele sind Decken-Einbauteile. Sie ersetzen nicht die notwendige statische Decken-Tragekonstruktion.
Dies trifft auch bei Verwendung unserer Luftleitprofile zu.

Kühldeckenpaneel INDUCOOL

Revisions- / Blindelement -Bandmitte- mit Leitprofil Typ 3

Kiefer Klimatechnik GmbH
Heilbronner Strasse 380 - 388
70469 Stuttgart
Tel.(0711)8109-0
www.kieferklima.de|info@kieferklima.de

Kiefer Klimatechnik

CAD-Nr.: 32414809142.dwg

- Technische Änderungen vorbehalten -

geprüft: Wnuk / 23.07.20

gezeichnet: Summer / 22.07.20

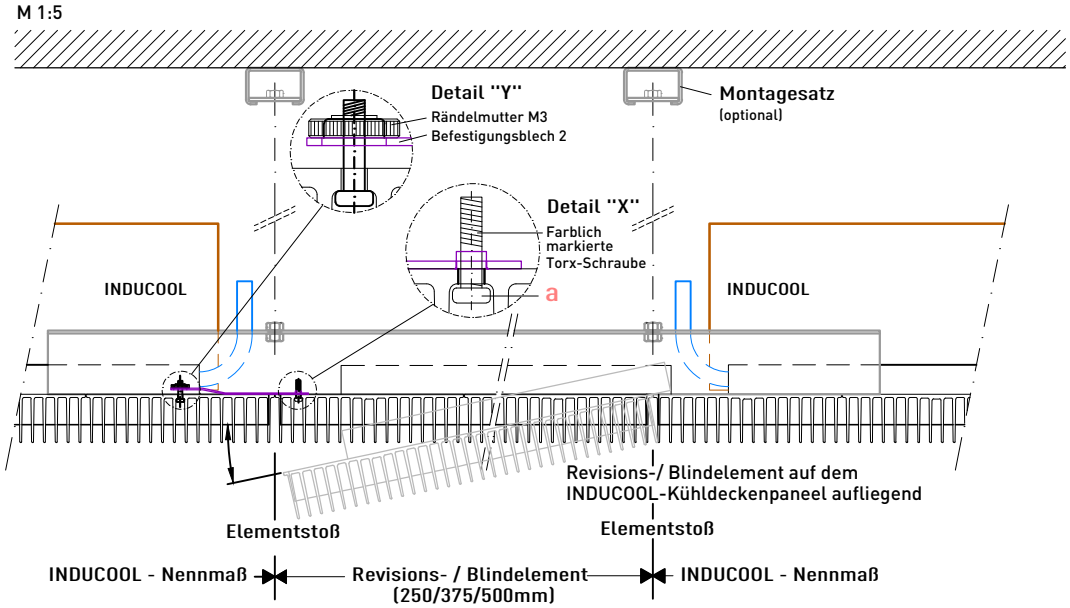

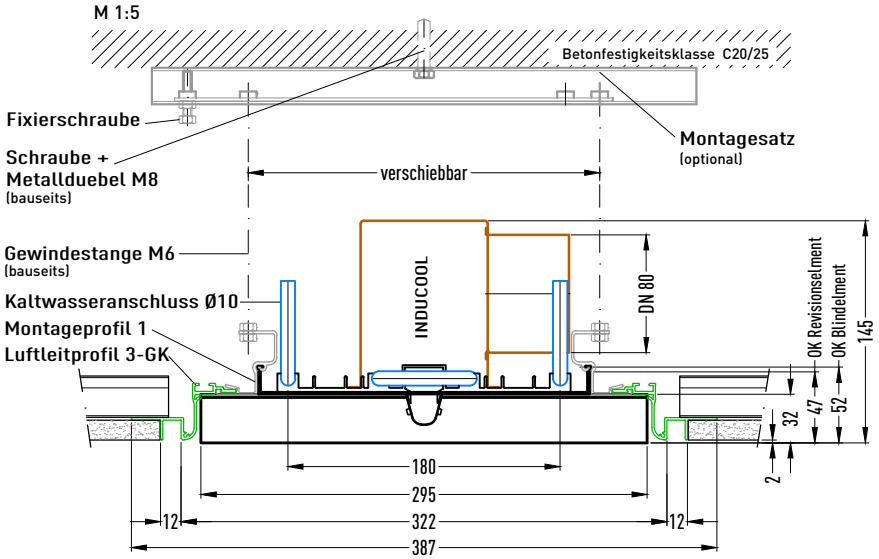

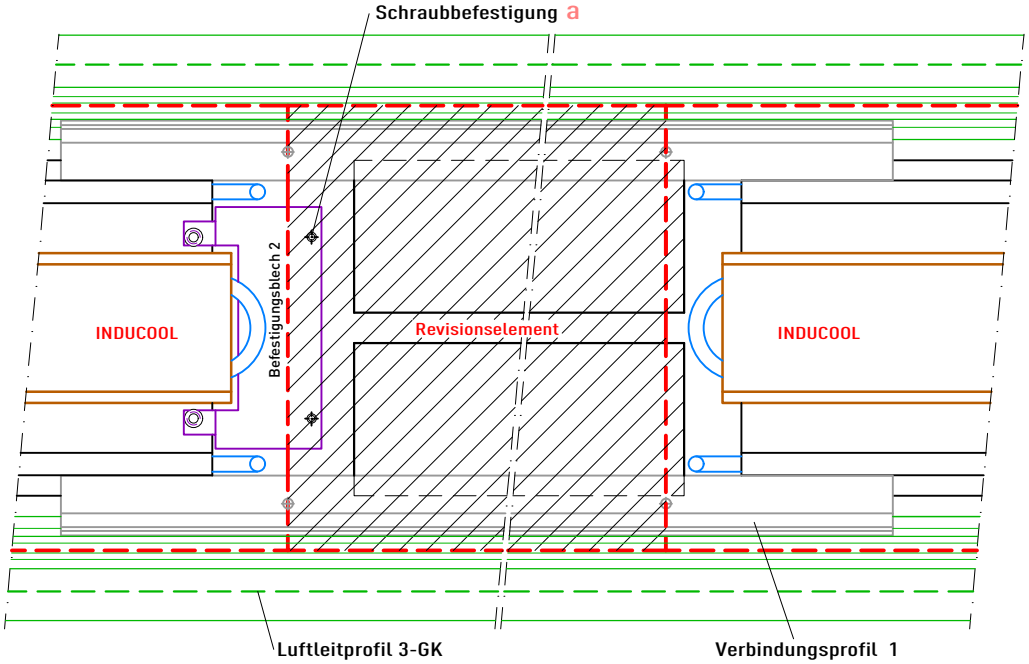

Montagefolge:

1.) INDUCOOL-Kühldeckenpaneel montieren.
2.) Elementstoß auf Rippenmodul ausrichten und Verbindungsprofil mit Bohrschraube fixieren.
3.) Befestigungsblech 2 stirnseitig am Inducool-Kühldeckenpanel einschieben und Rändelmutter an vorhandene Torx-Schraube befestigen (siehe Detail "Y").
4.) Revisionselement einsetzen und mit der markierten Torx-Schraube am Befestigungsblech 2 verschrauben (siehe Detail "X").

Öffnen des Revisionselementes:

a) Markierte Torx-Schraube mit Torx-Schraubendreher T10 lösen. Beim Lösen der 2. makierten Torx-Schraube Revisionselement festhalten und anschließend ablegen.

Montagehinweis:

Kühlpaneele sind Decken-Einbauteile. Sie ersetzen nicht die notwendige statische Decken-Tragekonstruktion.
Dies trifft auch bei Verwendung unserer Luftleitprofile zu.

Kühldeckenpaneel INDUCOOL

Revisions- / Blindelement -Bandmitte- mit Leitprofil Typ 3-GK

Kiefer Klimatechnik GmbH
Heilbronner Strasse 380 - 388
70469 Stuttgart
Tel.(0711)8109-0
www.kieferklima.de|info@kieferklima.de

Kiefer Klimatechnik

CAD-Nr.: 32414809143.dwg

- Technische Änderungen vorbehalten -

geprüft: Wnuk / 23.07.20

gezeichnet: Summer / 22.07.20

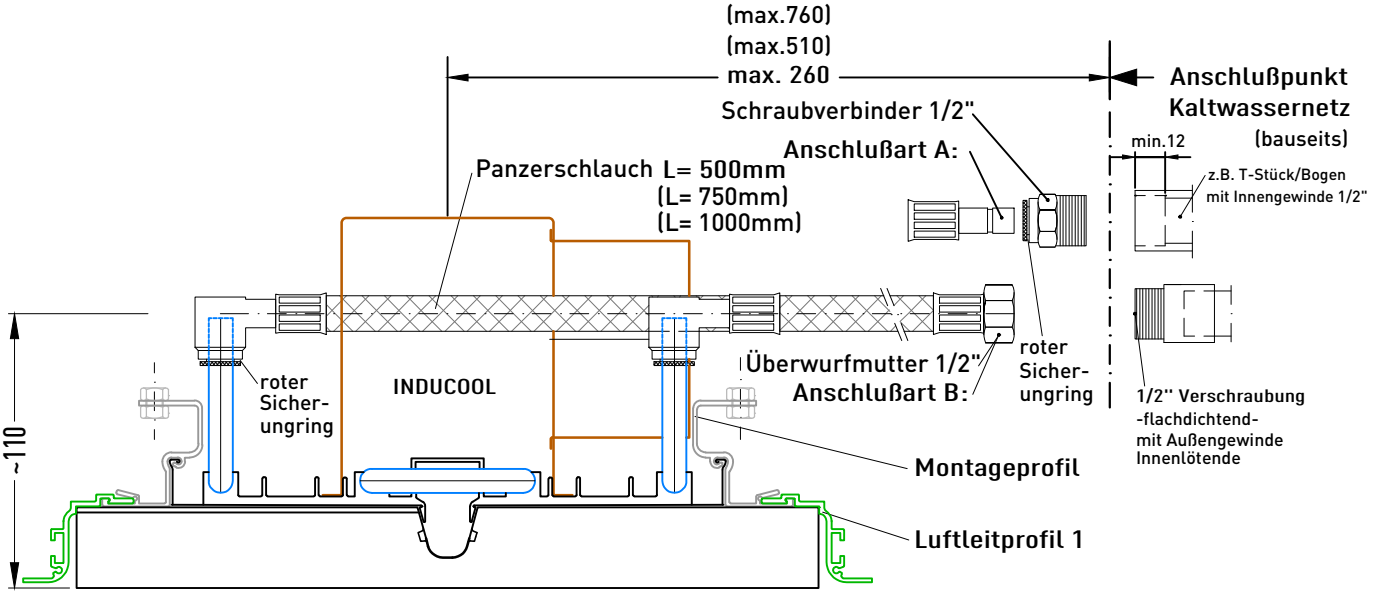

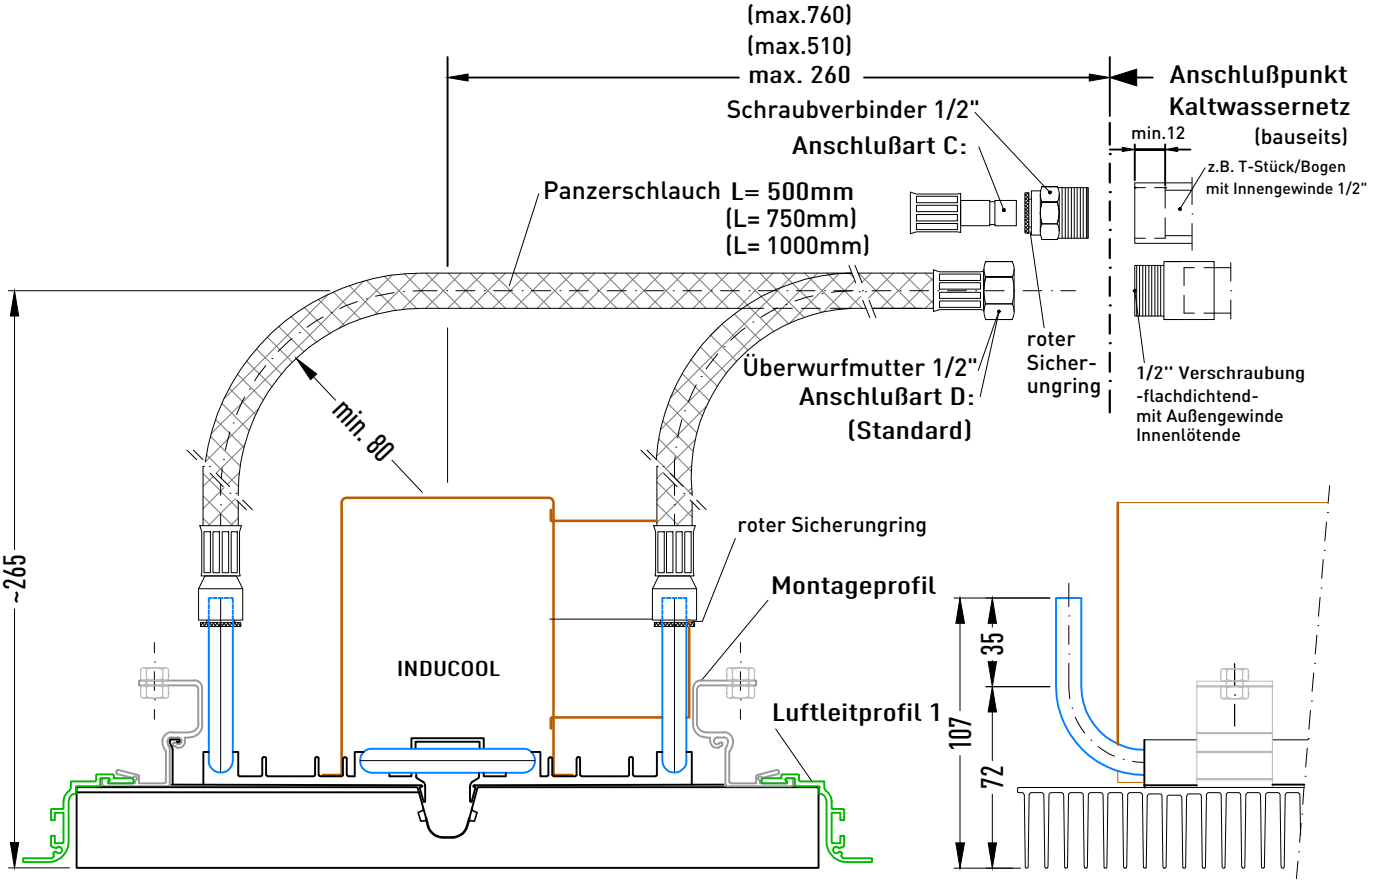

Anschlußart	
D	Standard
C	Lieferbar auf Anfrage
B	Lieferbar auf Anfrage
A	Lieferbar auf Anfrage

unmaßstäblich (Modell 1:1)

Kühldeckenpaneel INDUCOOL

Kaltwasseranschluss mit Panzerschlauch

Kiefer Klimatechnik GmbH
Heilbronner Strasse 380 - 388
70469 Stuttgart
Tel. (0711) 8109-0
www.kieferklima.de

Kiefer Klimatechnik

CAD-Nr.: 32414809171.dwg - Technische Änderungen vorbehalten - geprüft: Wnuk / 23.03.20 gezeichnet: Summer / 20.03.20