



M 1:2.5

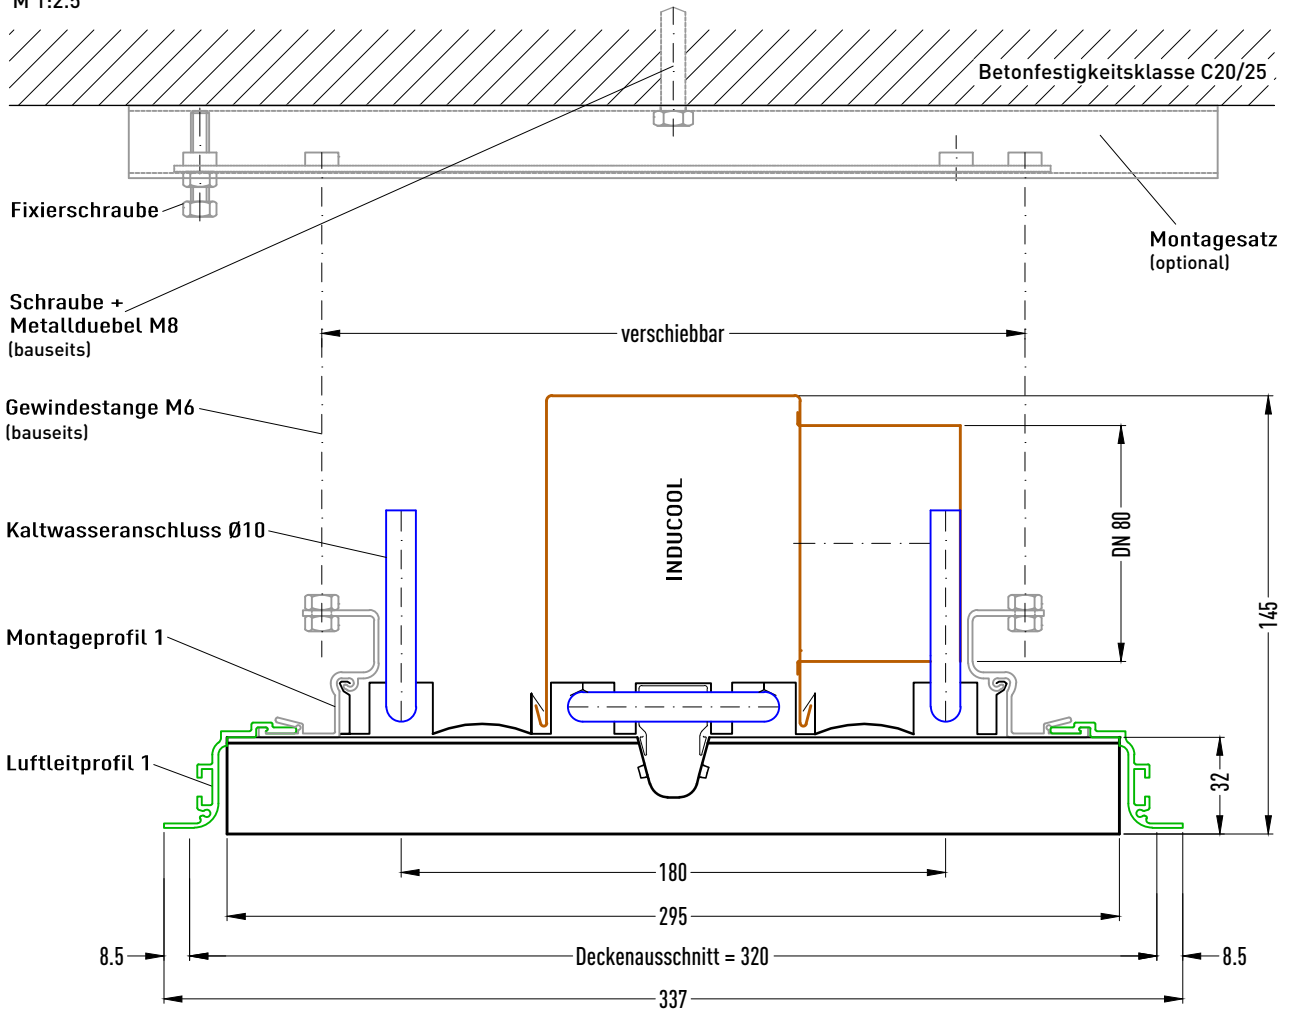


M 1:10

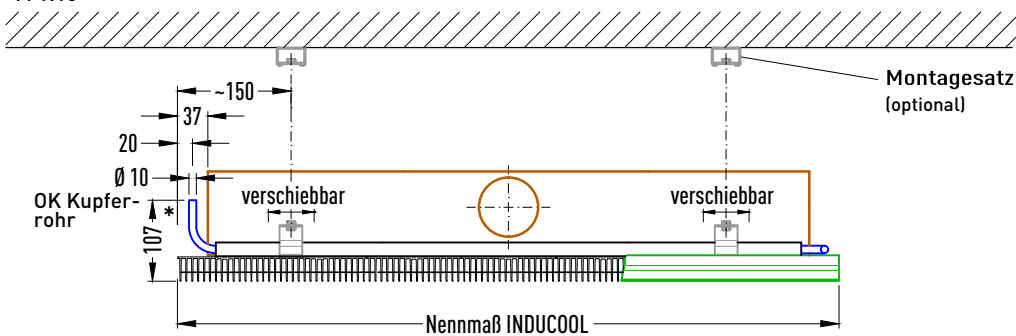

* Kaltwasseranschluss links

Montageprofil 1

Luftleitprofil 1

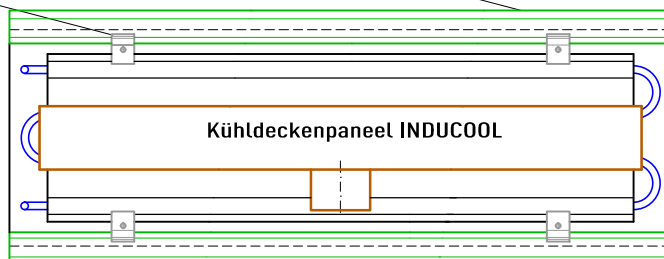

Montagehinweis:
Kühlpaneele sind Decken-Einbauteile. Sie ersetzen nicht die notwendige statische Decken-Tragekonstruktion. Dies trifft auch bei Verwendung unserer Luftleitprofile zu.

Kühldeckenpaneel INDUCOOL

Einzelelement - Montage mit Luftleitprofil Typ 1

CAD-Nr.: 32414809001.dwg

- Technische Änderungen vorbehalten -


Maschinenfabrik Gg. Kiefer GmbH
Heilbronner Strasse 380 - 396
D-70469 Stuttgart (Feuerbach)
Tel.(0711)8109-0 FAX 8109-205

Kiefer
Seit 1877 | Luft- und Klimatechnik


geprüft: Wnuk / 30.04.15

gezeichnet: Summer / 28.04.15


M 1:2.5

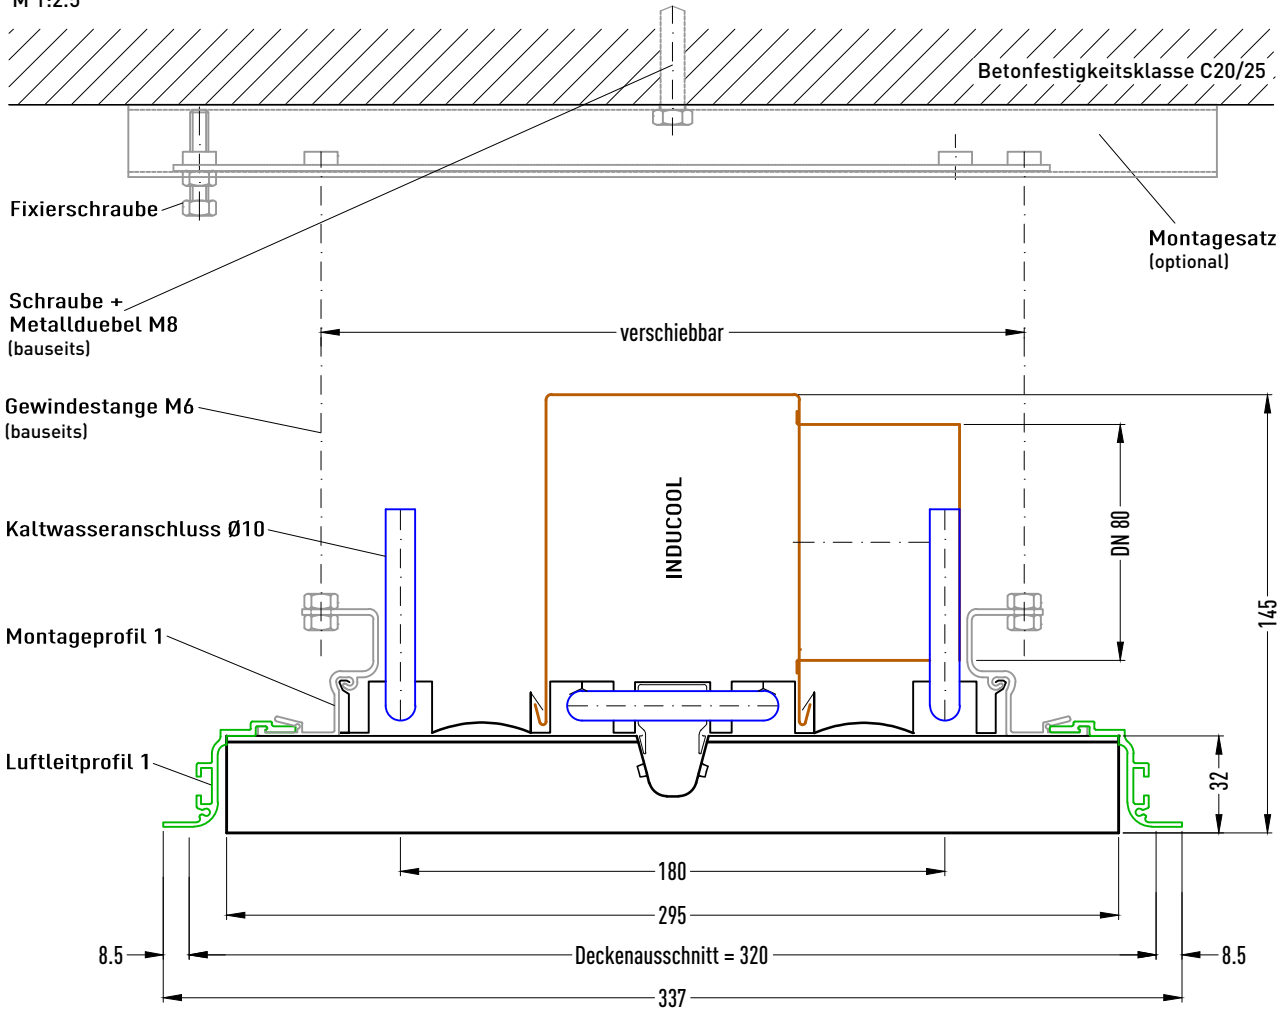

M 1:10

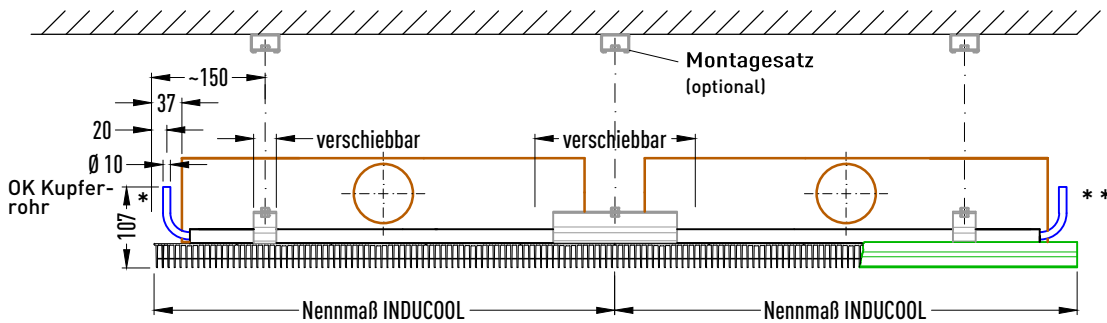

- * Kaltwasseranschluss links
- ** Kaltwasseranschluss rechts

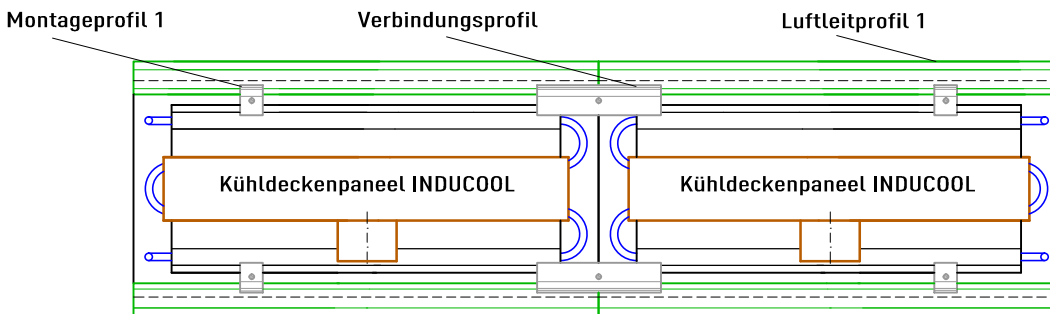

Montagehinweis:
Kühlpaneele sind Decken-Einbauteile. Sie ersetzen nicht die notwendige statische Decken-Tragekonstruktion. Dies trifft auch bei Verwendung unserer Luftleitprofile zu.


Kühldeckenpaneel INDUCOOL

Reihenmontage mit Luftleitprofil Typ 1


Maschinenfabrik Gg. Kiefer GmbH
Heilbronner Strasse 380 - 396
D-70469 Stuttgart (Feuerbach)
Tel.(0711)8109-0 FAX 8109-205

Kiefer
Seit 1877 Luft- und Klimatechnik


M 1:2.5

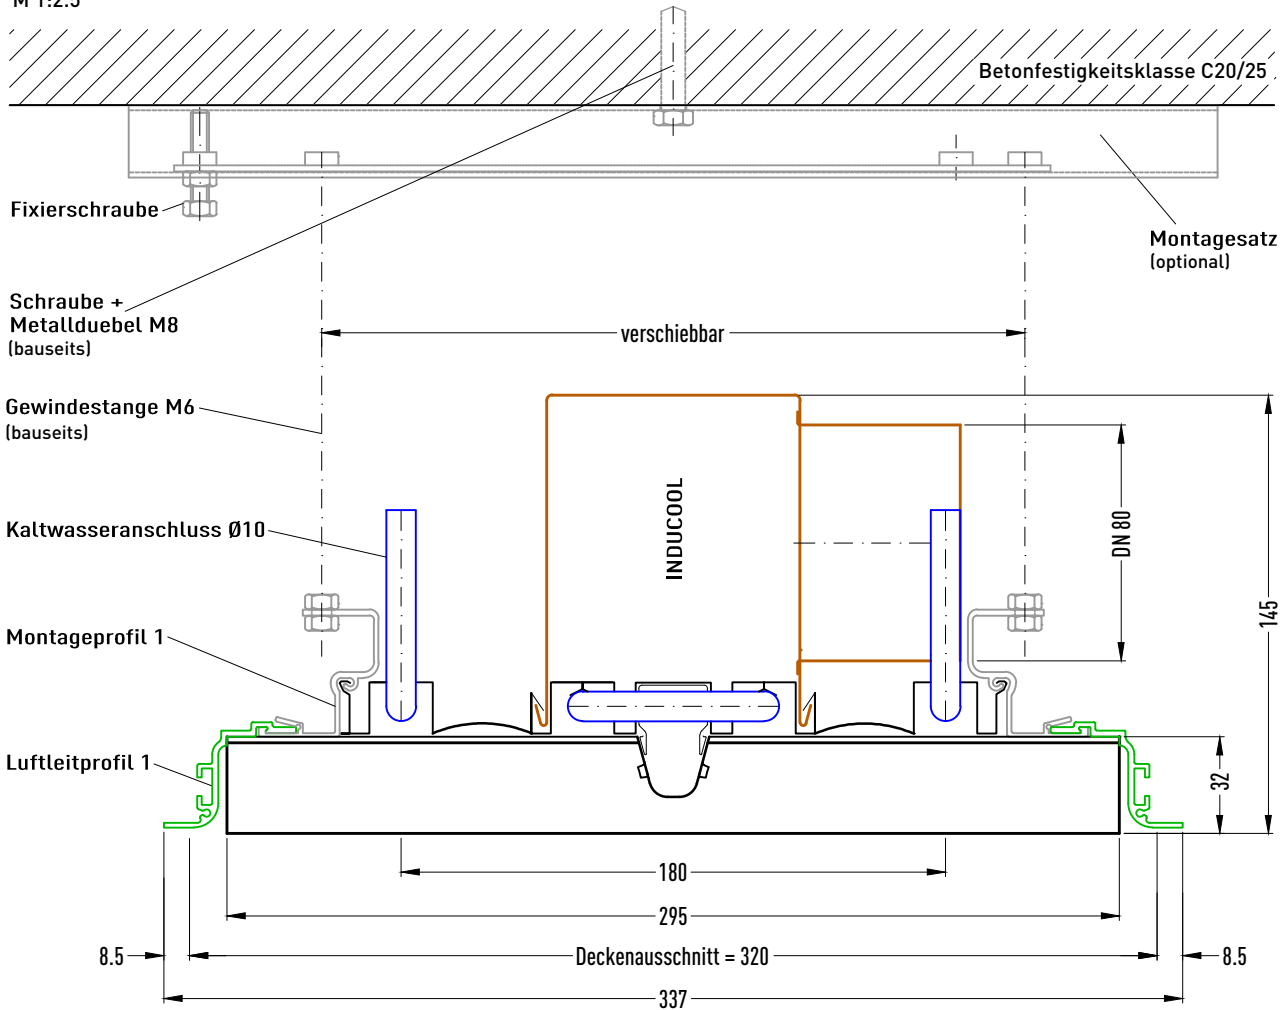

M 1:10

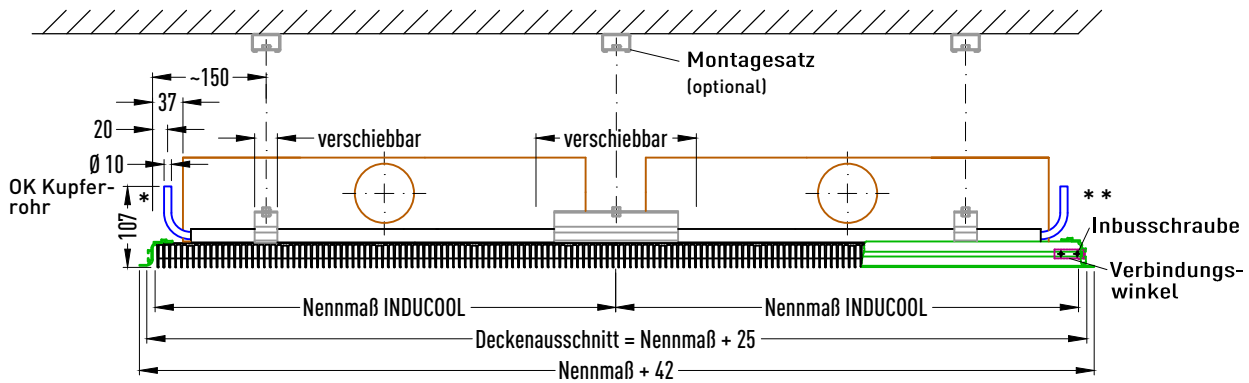

- * Kaltwasseranschluss links
- ** Kaltwasseranschluss rechts

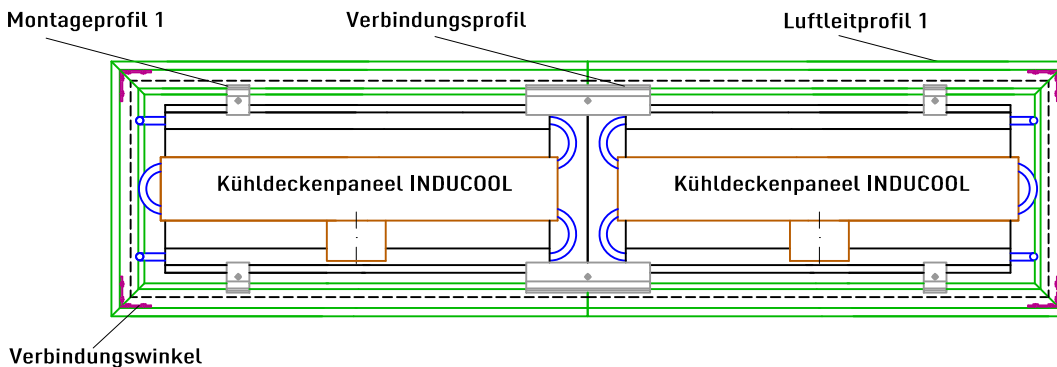



Montagehinweis:
Kühlpaneele sind Decken-Einbauteile. Sie ersetzen nicht die notwendige statische Decken-Tragekonstruktion. Dies trifft auch bei Verwendung unserer Luftleitprofile zu.

Kühldeckenpanel INDUCOOL

Reihenmontage mit Einbaurahmen Typ KL 1

Maschinenfabrik Gg. Kiefer GmbH
Heilbronner Strasse 380 - 396
D-70469 Stuttgart (Feuerbach)
Tel.(0711)8109-0 FAX 8109-205



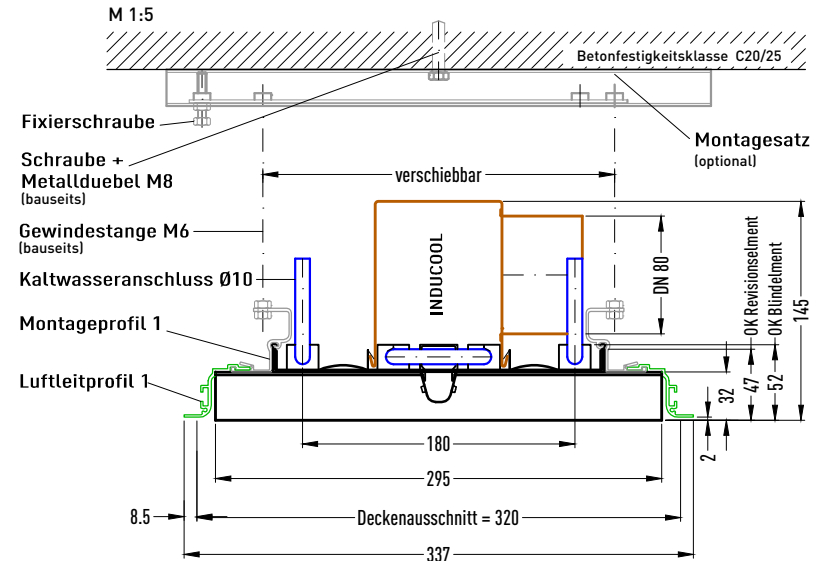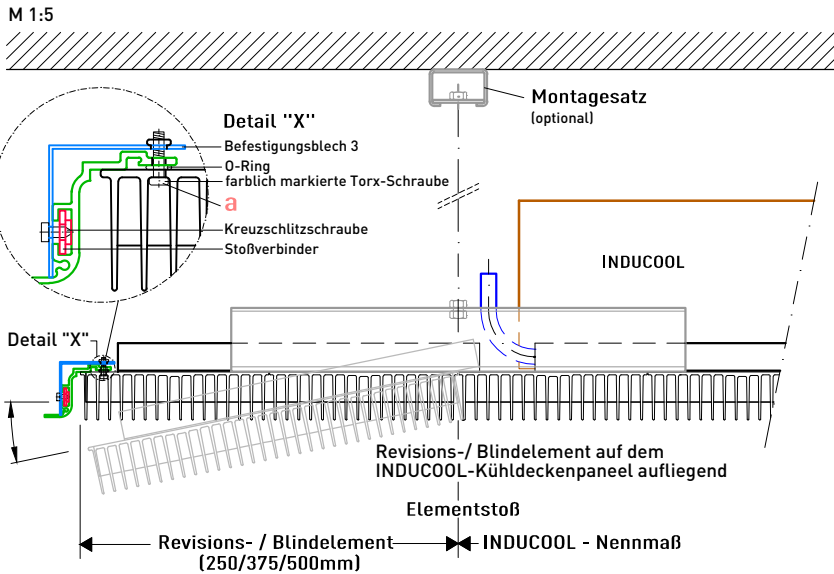

Montagefolge:


- 1.) INDUCOOL-Kühldeckenpaneel montieren.
- 2.) Rahmen KL1 (bestehend aus Luftleitprofil & Verbindungswinkel) vorrichten und montieren.
- 3.) Befestigungsblech 3 am Rahmenprofil mit Kreuzschlitzschraube und Stoßverbinder festschrauben (siehe Detail "X").
- 4.) Revisienselement einsetzen und mit dem Rahmen KL1 verschrauben. (Schrauben mit schwarzem/vernickeltem Kopf).
- 5.) Elementstoß prüfen und gegebenenfalls ausrichten.

Öffnen des Revisienselementes:

- a) Markierte Torx-Schraube mit Torx-Schraubendreher T10 lösen. Beim Lösen der 2. markierten Torx-Schraube Revisienselement festhalten und anschließend ablegen.



Montagehinweis:

Kühlpaneele sind Decken-Einbauteile. Sie ersetzen nicht die notwendige statische Decken-Tragekonstruktion. Dies trifft auch bei Verwendung unserer Luftleitprofile zu.

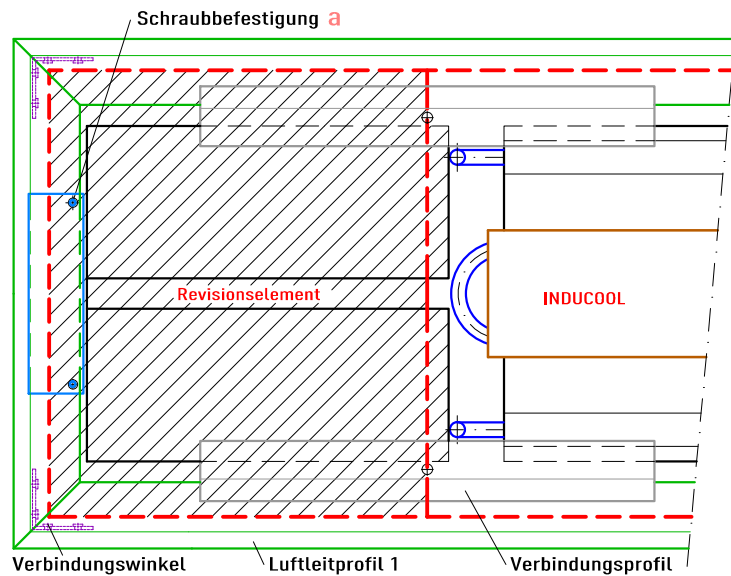

Kühldeckenpaneel INDUCOOL

Revisions- / Blindelement -Bandende- mit Leitprofil Typ 1

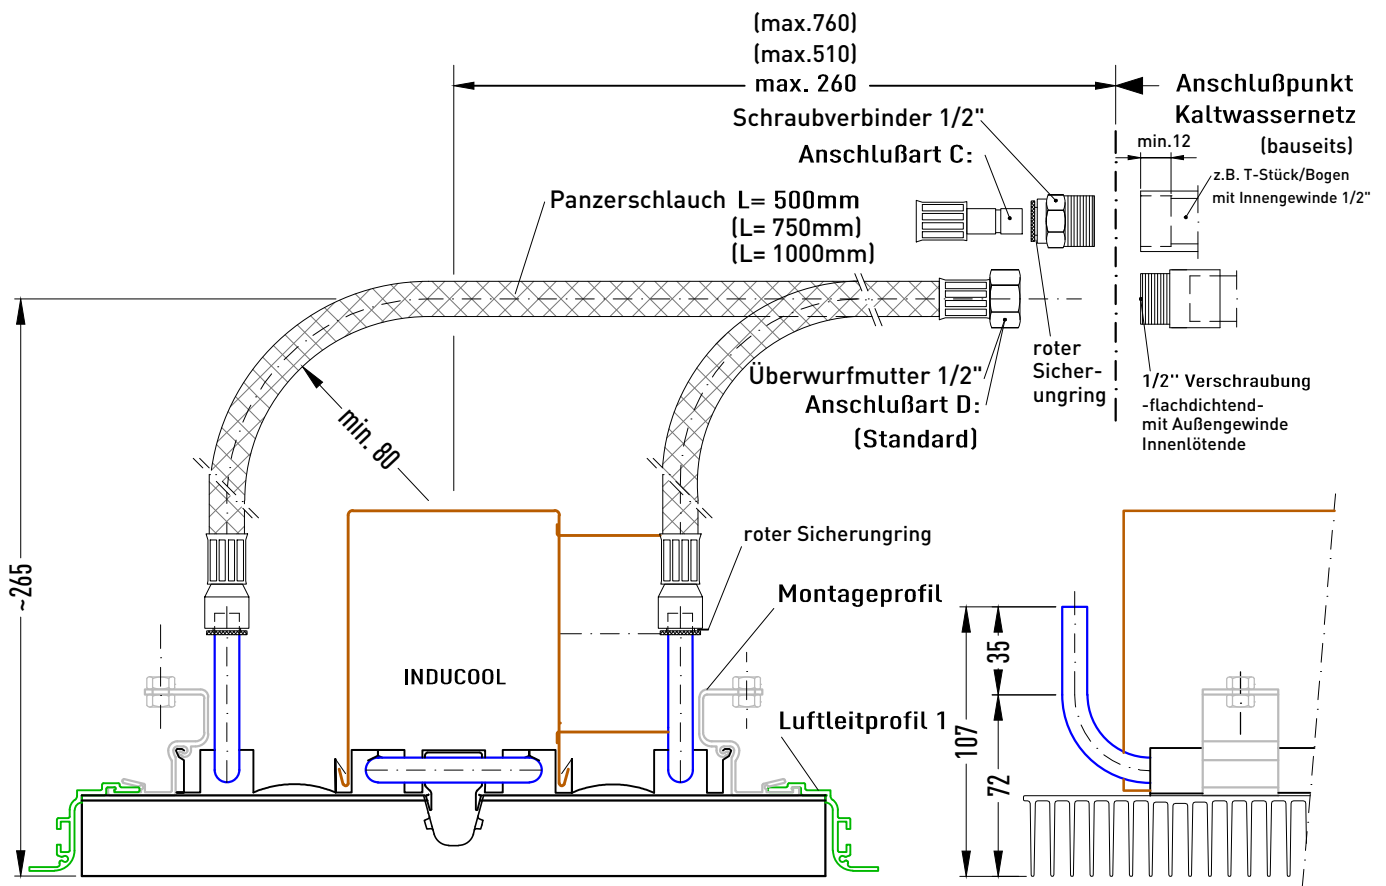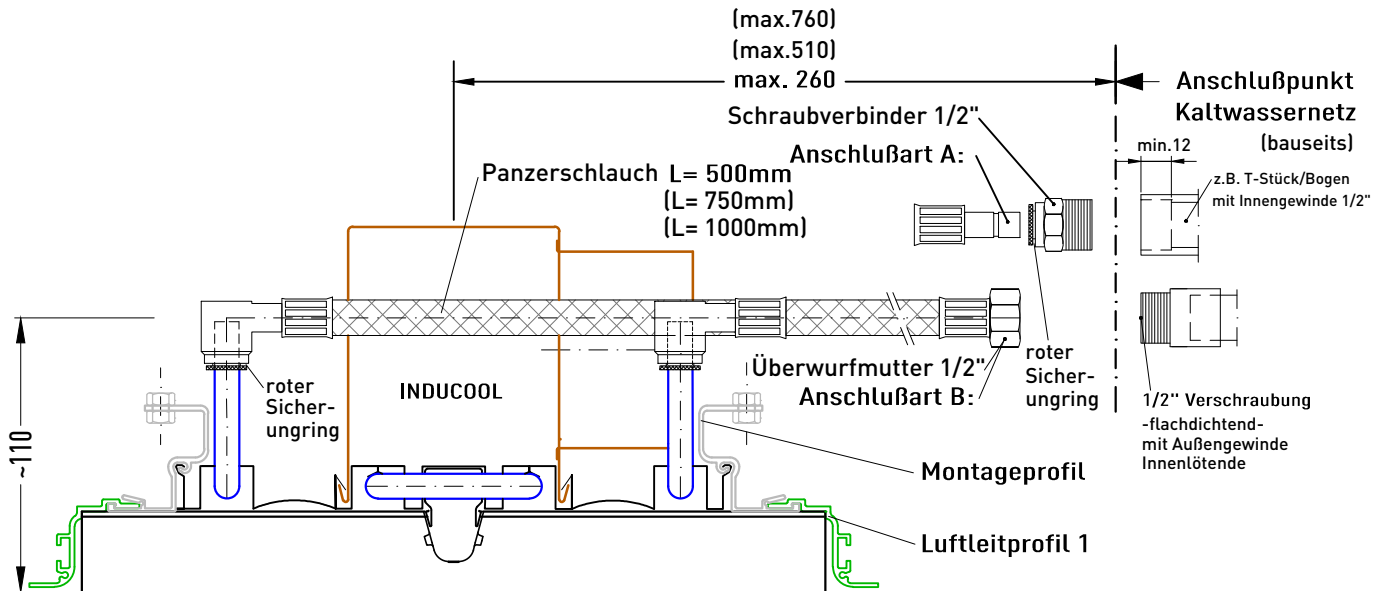

Anschlußart	
D	Standard
C	Lieferbar auf Anfrage
B	Lieferbar auf Anfrage
A	Lieferbar auf Anfrage

unmaßstäblich (Modell 1:1)

Kühldeckenpaneel INDUCOOL
Kaltwasseranschluss mit Panzerschlauch

Maschinenfabrik Gg. Kiefer GmbH
Heilbronner Strasse 380 - 396
D-70469 Stuttgart (Feuerbach)
Tel.(0711)8109-0 FAX 8109-205

Kiefer
Seit 1877 Luft- und Klimatechnik